


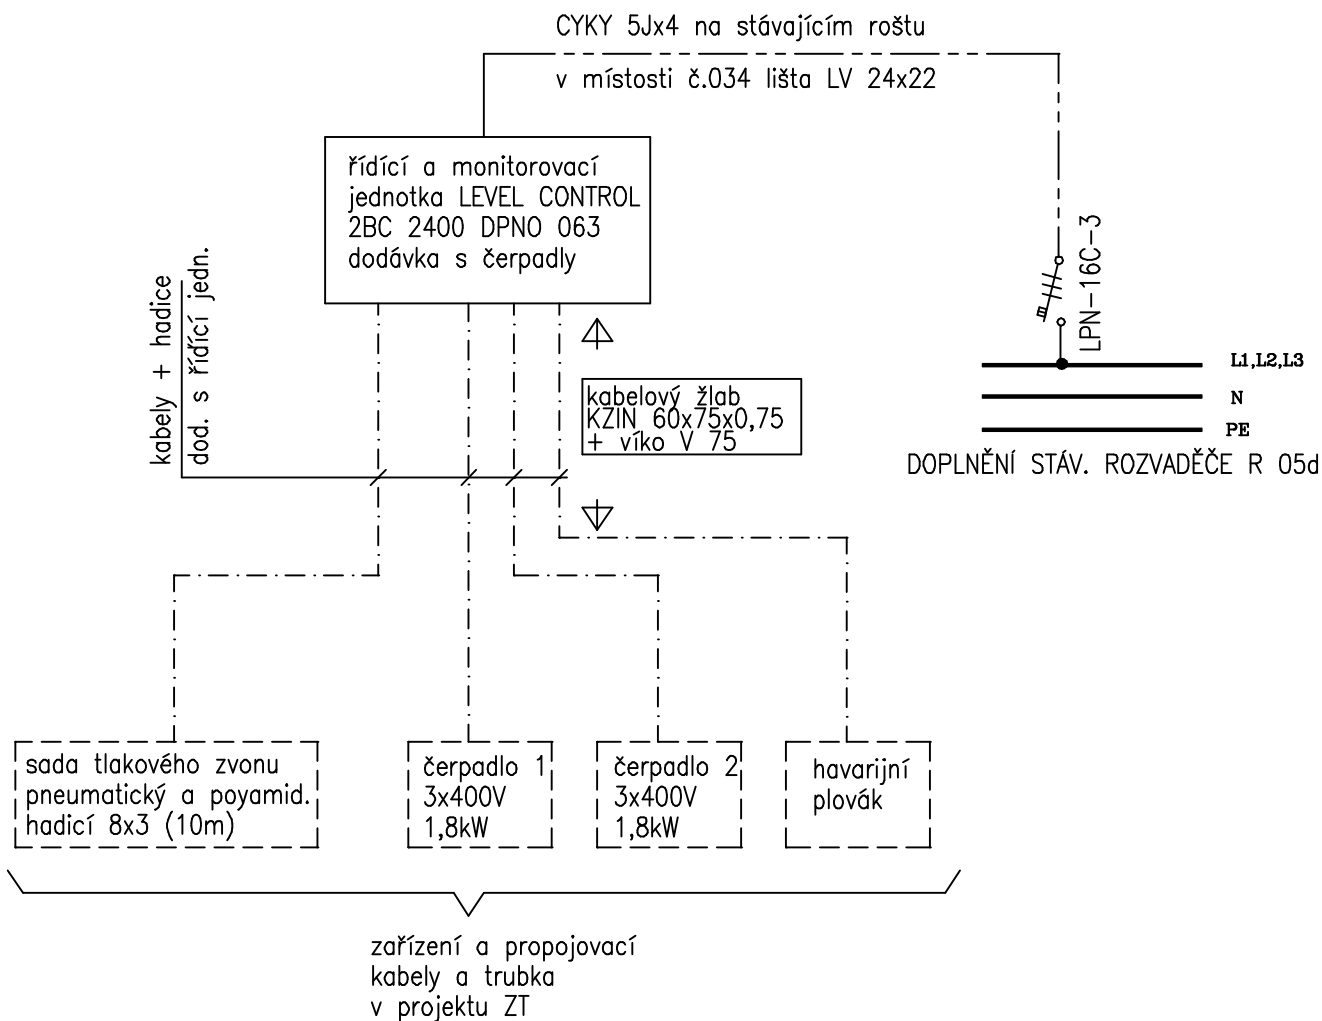

PROVOZNÍ NAPĚTÍ, 3NPE, AC, 400V, 50Hz
SÍŤ TN-S DLE ČSN 332000-4-41 ed.2 Z1

PROFES E		ELEKTROINSTALACE		Pavel PRÁŠIL projekty elektroinstalace IČO: 13207229 tel/fax: 732 875 086 500 03 Hradec Králové, Jižní 870	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Pavel Prášil				
VYPRACOVAL	Pavel Prášil			ATELIÉR ZÍDKA ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ	
VEDOUCÍ PROJEKTU	Ing. arch. Jiří Zídka				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIÉR ZÍDKA,architektonická kancelář, spol. s r.o.				
adresa	Jižní ul. 870, Hradec Králové 500 03			číslo zakázky 1382/040	
	tel.:495406739, 495408920, E-mail: zidka@atelierzidka.cz				
OBJEDNATEL PD	ČNB Na Příkopech 28, PRAHA 1, PSČ 115 03			stupeň PD DPS	
název akce ODVOD VODY ZE SUTERÉNU BUDOVY POBOČKY ČNB V HRADCI KRÁLOVÉ				datum ZÁŘÍ 2013	
				měřítko	
název výkresu SCHÉMA ROZVODU				číslo výkresu EL.03	