

Příloha č.2 – fotodokumentace z prohlídky rozváděčů:



Obr. 1 – rozváděč R05-SÍT – 1.pole



Obr. 2 – rozváděč R05-SÍT – 2.pole



Obr. 3 – rozváděč R05-SÍT – 1.pole – přepět'ová ochrana



Obr. 4 – rozváděč R05-SÍŤ – 3.pole




Obr. 5 – rozváděč R05-DIESEL – 1.pole



Obr. 6 – jističe se zkratovou odolností 6kA ve 3.poli rozváděče R05-SÍŤ



Obr. 7 – rozváděč R05-DIESEL – 1.pole - hlavní jistič rozváděče

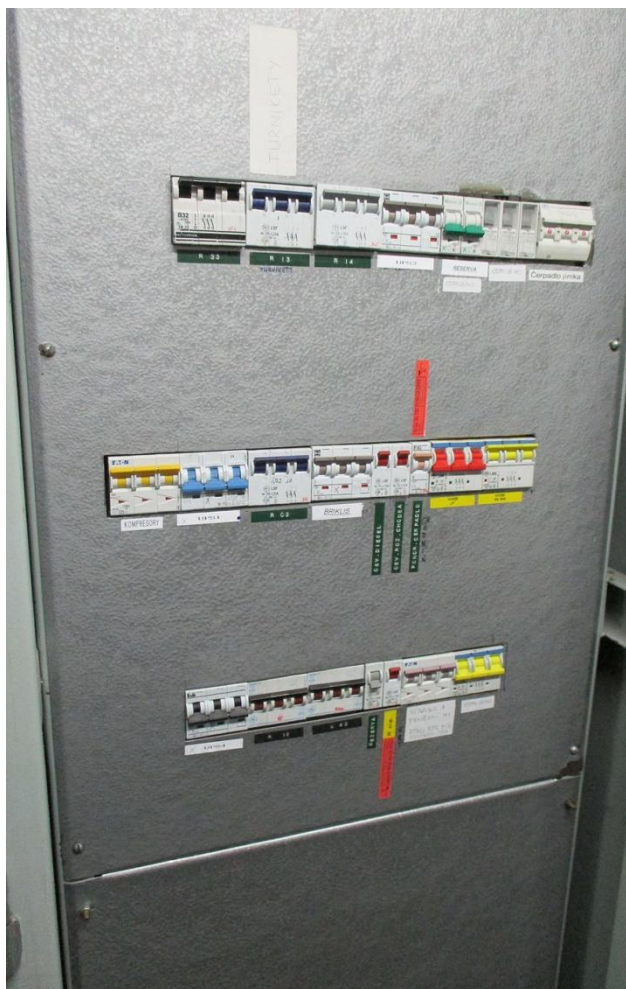




Obr. 12 – rozváděč R01 – 3.pole



Obr. 13 – rozváděč R01 – 4.pole – horní část

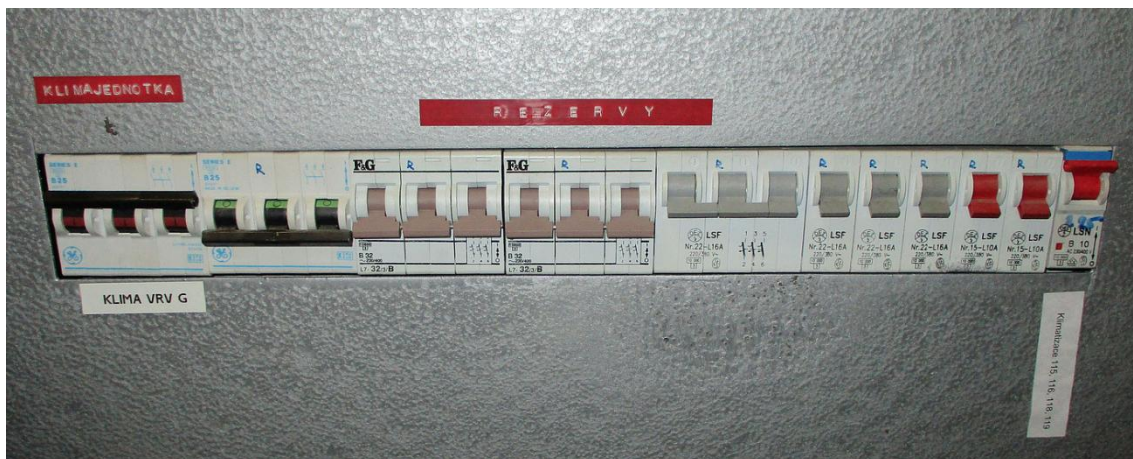

Obr. 14 – rozváděč R01 – 4.pole – dolní část