

SCHÉMA ZAŘÍZENÍ 6


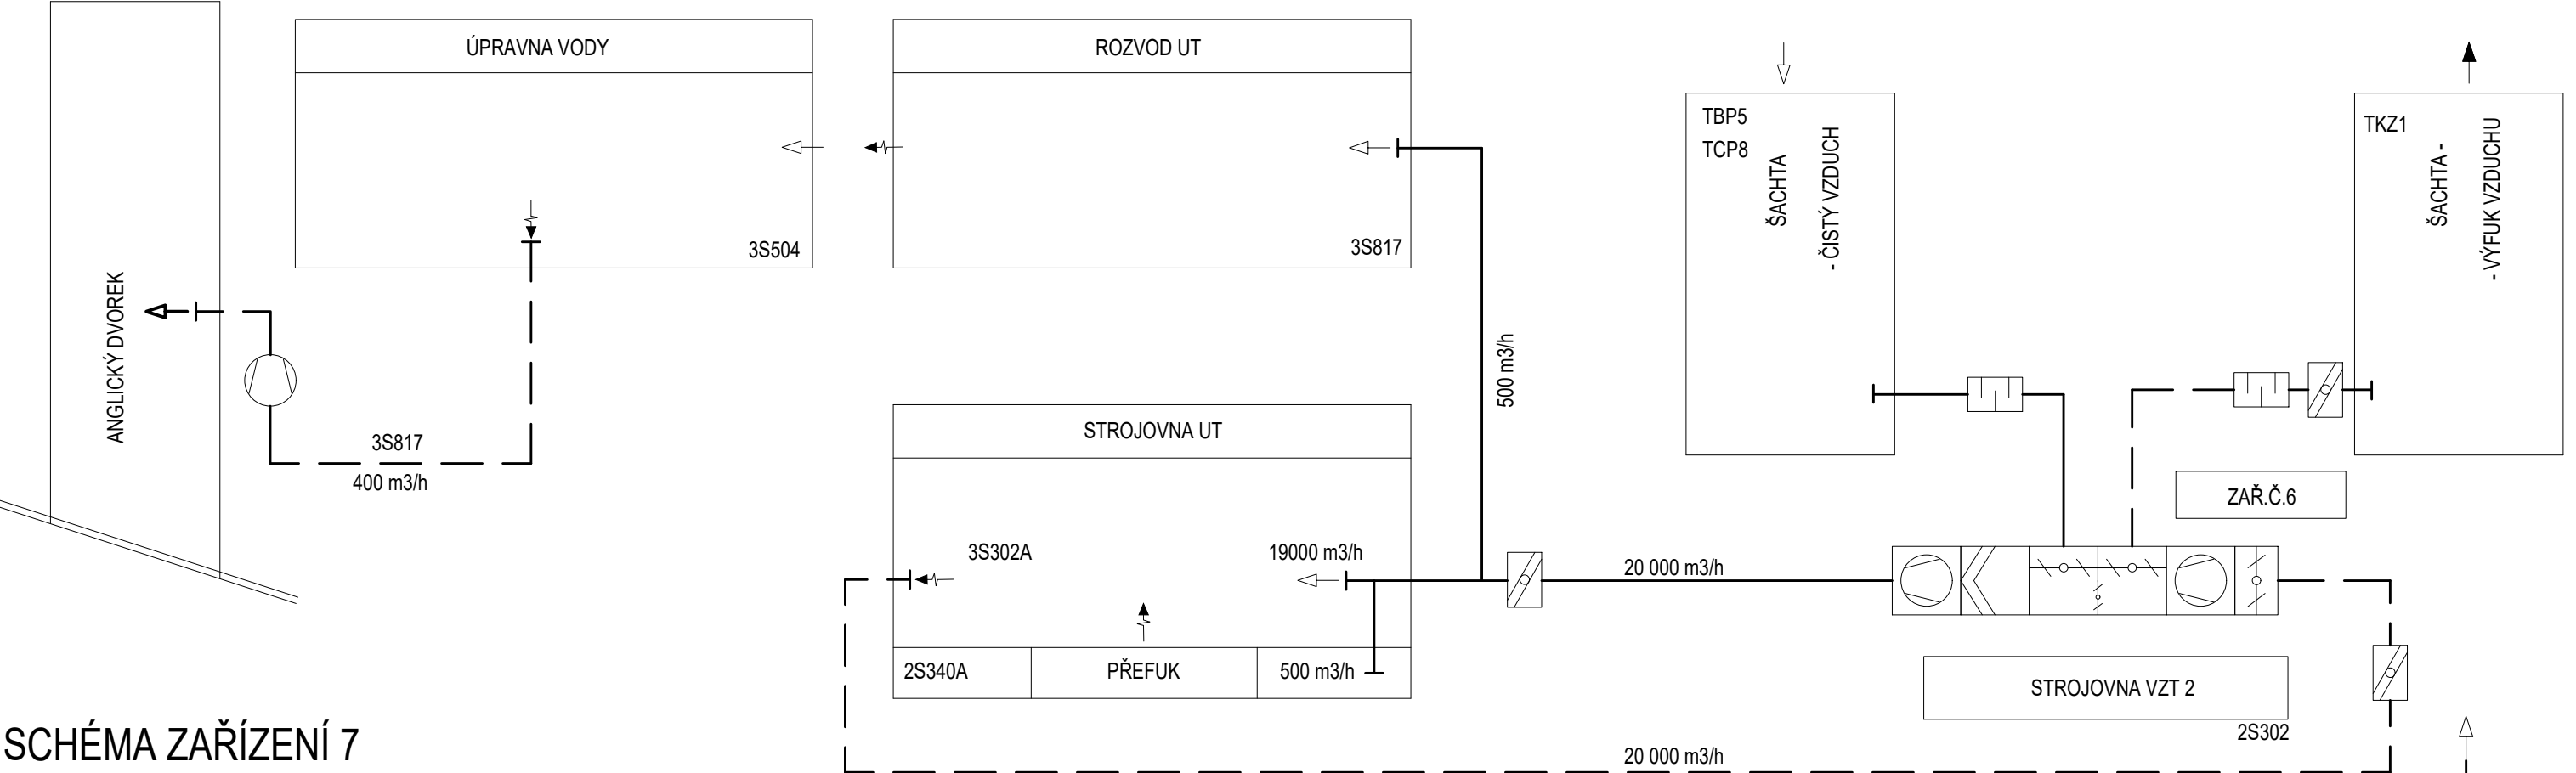


SCHÉMA ZAŘÍZENÍ 7

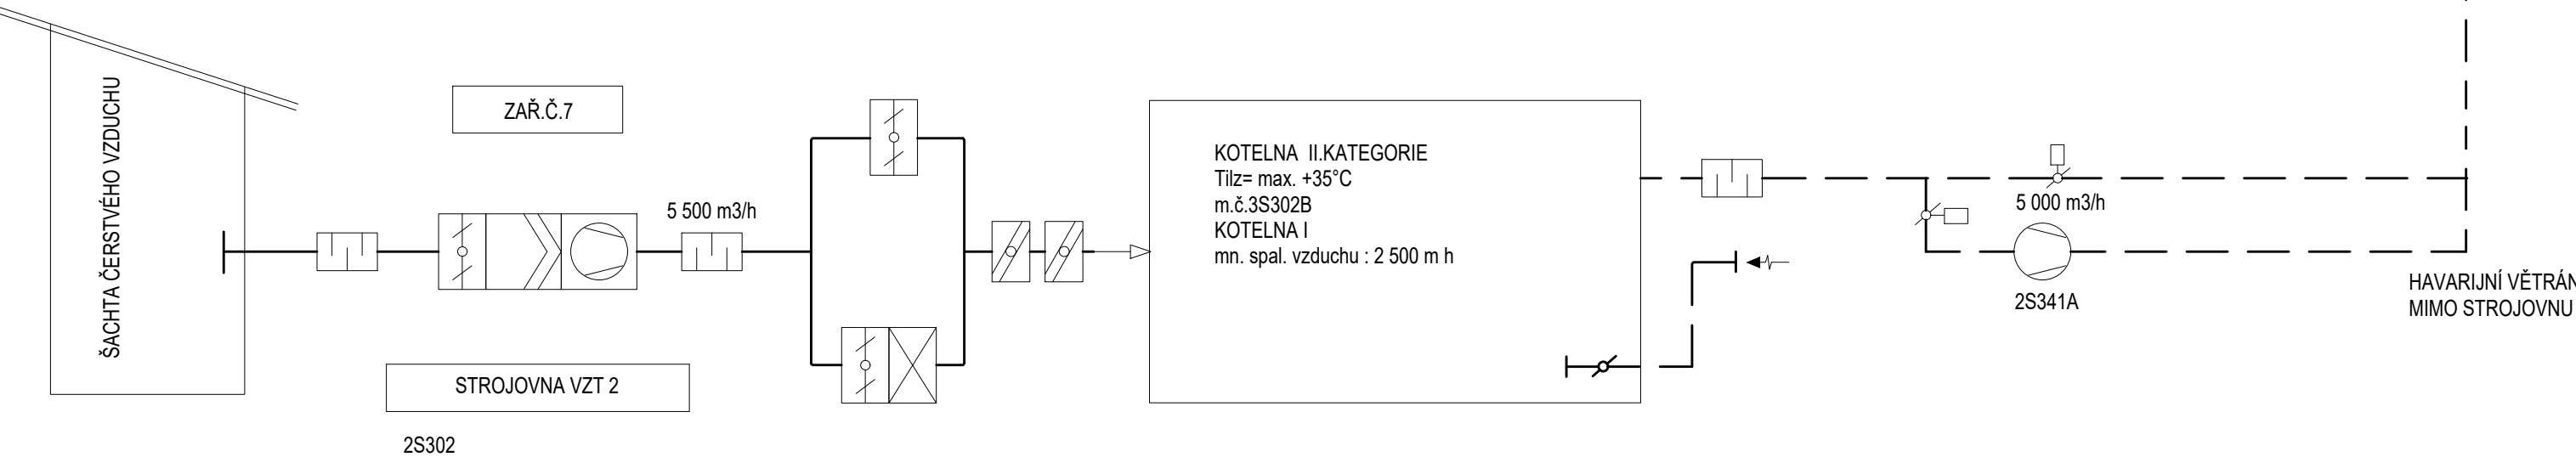

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- TLUMIČ HLUKU
- VZT KLAPKA
- VZT KLAPKA
- FILTR
- VENTILÁTOR

LEGENDA ČAR

- POTRUBÍ VZT PŘÍVOD
- POTRUBÍ VZT ODVOD

PROJEKTANT ČÁSTI:	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL		
BRES spol. s.r.o.	ING.JIŘÍ REITKNECHT	ING. FILIP KUPKA	ING. JAROSLAV STUPKA		
náměstí Republiky 366/1					
614 00 Brno - Husovice					
KRAJ:	Praha	OKRES:	-		
INVESTOR:	Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1			FORMÁT	2x4
AKCE:	Optimalizace vytápění a možnosti dochlazení budovy ústředí ČNB Dokumentace studie proveditelnosti			MĚŘÍTKO	1:50
				DATUM	12/2020
				ÚČEL	Studie
				Č. ZAKÁZKY	B0540
OBSAH:	VZT SCHÉMA - STÁVAJÍCÍ STAV			Č. PŘÍL.	PARÉ
				14	