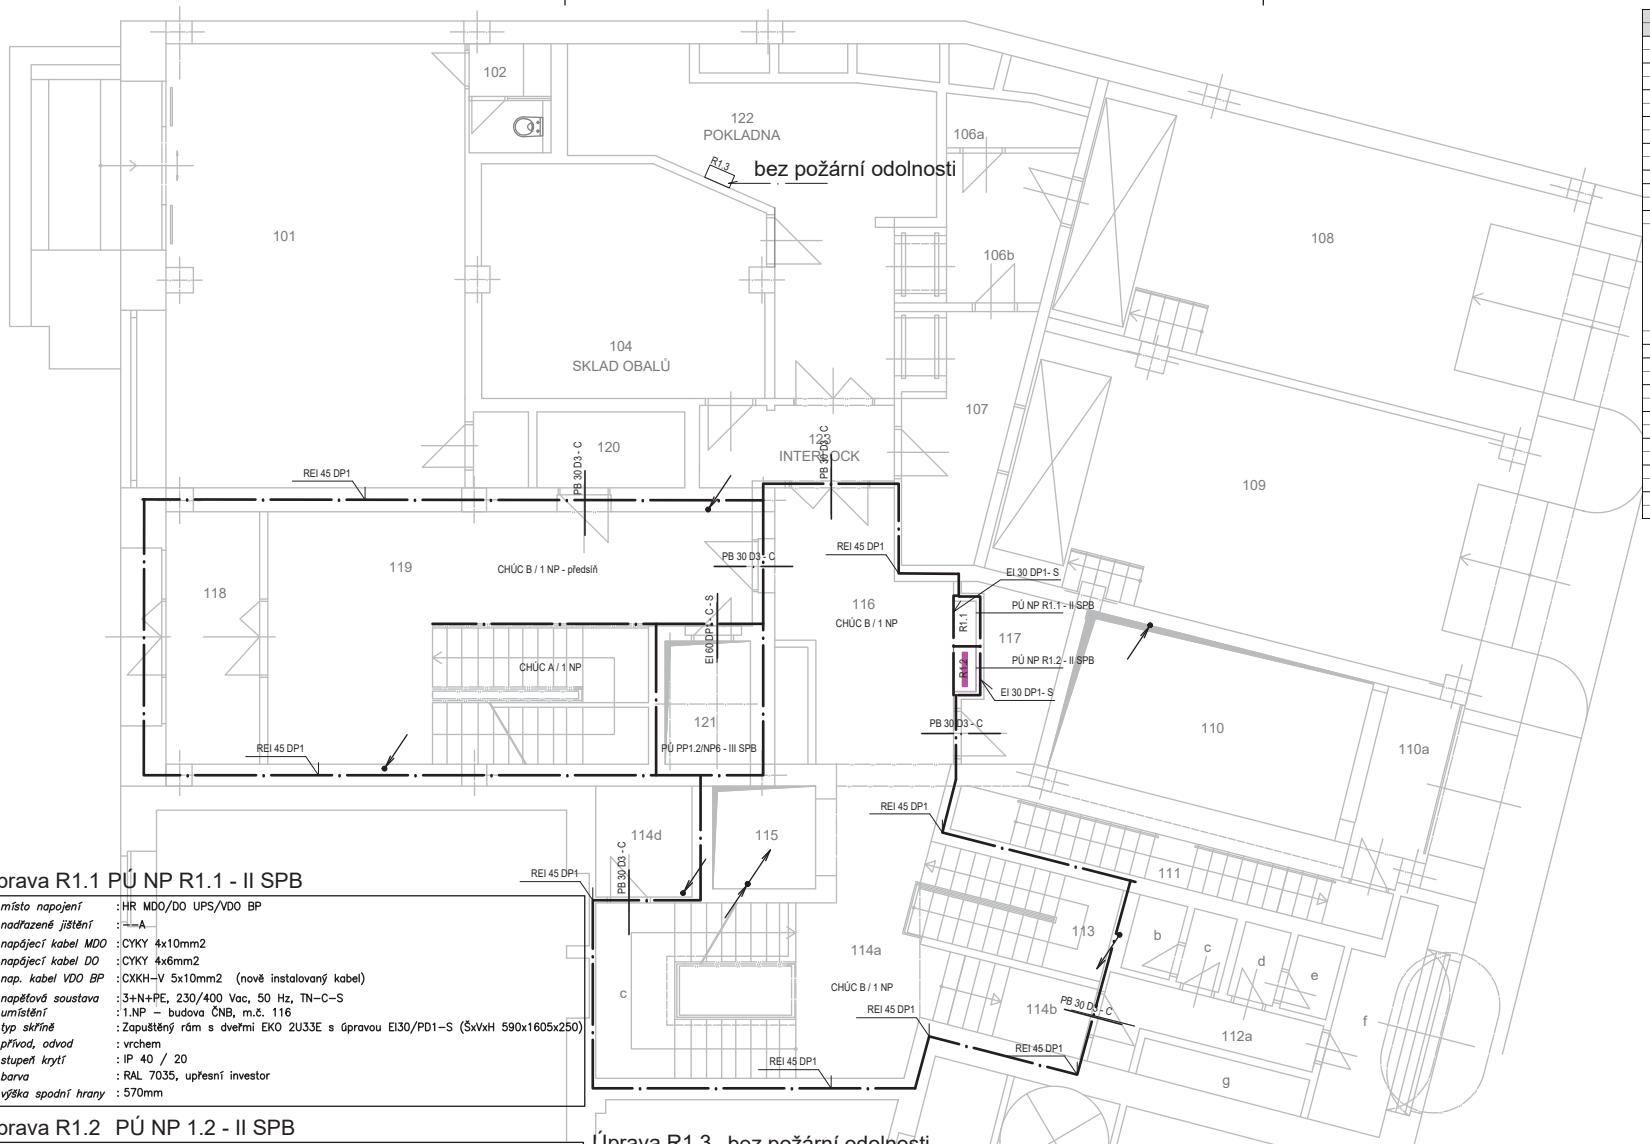

Legenda 1.NP	
číslo	místnost
101	KLIENTI
103a	POKLADNA - KLIENT
103b	POKLADNA - POKLADNÍK
104a	POKLADNA - KLIENT
104b	POKLADNA - POKLADNÍK
106a	ČEKÁRNA - KLIENT
106b	POKLADNA - KLIENT
107a	ČEKÁRNA - KLIENT
107b	POKLADNA - KLIENT
108	DOTAČNÍ BOX
109	DOTAČNÍ BOX
110	HYDRAULICKÁ PLOŠINA PRO OSOBNÍ AUTA
110a	VJEZD DO PODZEMNÍ GARÁŽE
111	SCHODIŠTĚ DO 1.PP A 2.PP
112	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ
	a) CHODBA
	b) PŘEDSÍŇKA
	c) KABINA WC
	d) KABINA WC
	e) PŘEDSÍŇKA
	f) ÚKLIDOVÁ KOMORA
	g) INSTALAČNÍ ŠACHTA
113	SCHODIŠTĚ
114a	SCHODIŠTĚ A MANIPULAČNÍ PROSTOR
114b	SCHODIŠTĚ A MANIPULAČNÍ PROSTOR
114c	SCHODIŠTĚ A MANIPULAČNÍ PROSTOR
114d	SKLAD
115	NÁKLADNÍ VÝTAH 1000 kg
116	CHODBA VELKÝCH VÝPLAT
117	STROJOVNA HYDR. PLOŠIN
118	VSTUP DO BYTŮ
119	SCHODIŠTĚ BYTŮ
120	NÁDOBY NA ODPADKY
121	OSOBNÍ VÝTAH ÚT 630 kg
122	ODSAVAČE DRCENÝCH BANKOVEK
123	ODSAVAČE DRCENÝCH BANKOVEK

Úprava R1.1 PÚ NP R1.1 - II SPB

místo napojení	: HR MDO/DO UPS/VDO BP
nadřazené jištění	: --A
napájecí kabel MDO	: CYKY 4x10mm2
napájecí kabel DO	: CYKY 4x6mm2
nap. kabel VDO BP	: CXKH-V 5x10mm2 (nově instalovaný kabel)
napěťová soustava	: 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN-C-S
umístění	: 1.NP – budova ČNB, m.č. 116
typ skříně	: Zapuštěný rám s dveřmi EKO 2U33E s úpravou EI30/PD1-S (ŠxVxH 590x1605x250)
přívod, odvod	: vrchem
stupeň krytí	: IP 40 / 20
barva	: RAL 7035, upřesní investor
výška spodní hrany	: 570mm

Úprava R1.2 PÚ NP 1.2 - II SPB

místo napojení	: HR MDO/DO UPS/VDO BP
nadřazené jištění	: --A
napájecí kabel MDO	: CYKY 4x10mm2
napájecí kabel DO	: CYKY 4x6mm2
nap. kabel VDO BP	: CXKH-V 5x10mm2 (nově instalovaný kabel)
napěťová soustava	: 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN-C-S
umístění	: 1.NP – budova ČNB, m.č. 116
typ skříně	: Zapuštěný rám s dveřmi EKO 2U33E s úpravou EI30/DP1-S (ŠxVxH 590x1605x250)
přívod, odvod	: vrchem
stupeň krytí	: IP 40 / 20
barva	: RAL 7035, upřesní investor
výška spodní hrany	: 570mm

Úprava R1.3 bez požární odolnosti

místo napojení	: HR MDO
nadřazené jištění	: --A
napájecí kabel MDO	: CYKY 5x10mm2
napájecí kabel DO	: ---
napěťová soustava	: 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN-S
umístění	: 1.NP – Budova ČNB, m.č. 122
typ skříně	: Plastová rozvodnice s ocelovými dveřmi, pod omítku, 48/56TE
	: – plochý rám, (ŠxVxh 359x714x95,00mm)
přívod, odvod	: Přívod spodem, odvod spodem a vrchem
stupeň krytí	: IP 30
barva	: RAL 7035, upřesní investor

1NP

AKCE
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V BUDOVĚ ČNB
ROOSEVELTOVA 20, BRNO

INVESTOR
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
NA PŘÍKOPĚ 28, PRAHA 1

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2021 06
STUPEŇ PROJEKTU	DPS
ZOTPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JIŘÍ MOCEK
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ MOCEK
DATUM	12 / 2021
MĚŘÍTKO	1:50
ČÁST PD	D 1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - VÝKRESOVÁ ČÁST
ODDÍL	D.1.3
PŘÍLOHA	PŮDORYS 1 NP PODLAŽÍ
ČÍSLO PŘÍLOHY	N 01