


DATUM:	12/2021	NÁZEV A MÍSTO STAVBY:		ČÍSLO PARÉ:
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Kolouch	Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB		RAZÍTKO:
KONTROLOVAL:	Ing. Svatopluk Peksa	Brno, Rooseveltova 20		
HIP:	Daniel Servít	INVESTOR:	ČNB Brno	
NÁZEV SOUBORU:	R	Brno, Rooseveltova 20		
 <b>FALCO COMPUTER</b>	HLAVNÍ PROJEKTANT:		Falco computer, s.r.o., Pod Hrabami 3, 594 01 Velké Meziříčí	
	OBCHODNÍ SOUBOR:		OS 7000	
	ČÍSLO AKCE:		S2100432	
	ČÁST DLE VYHLÁŠKY:		Silnoproud	MĚŘÍTKO:
	REVIZE:		STUPEŇ PD: DPS	
	NÁZEV DOKUMENTU:		ČÍSLO DOKUMENTU:	
Rozvaděč R5		645		

# R5

*místo napojení* : HR MDO  
*nadřazené jištění* : --A  
*napájecí kabel MDO* : 4x CYY25 + 1x CY25zž  
*napájecí kabel DO* : ---  
*napěťová soustava* : 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN-C-S  
*umístění* : 5.NP – Bytový dům ČNB, m.č. 515  
*typ skříně* : Zapuštěný rám s dveřmi EKO 2U33E s úpravou EI30 (ŠxVxH 590x1605x250)  
*přívod, odvod* : Přívod spodem, odvod spodem a vrchem  
*stupeň krytí* : IP 40 / 20  
*barva* : RAL 7035, upřesní investor

stupeň krytí IP 40 / 20, barva : RAL 7035



AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB

VÝKRES : Rozvaděč R5

Vypracoval : Ing. Petr Kolouch

Stupeň : DPS

Datum zpracování

12/2021

Datum změny

Číslo listu : 01


Počet listů : 02

R5

# R5

POPIS	PŘÍVOD HR-MDO	UZEMNĚNÍ			ROZVADĚČ		ROZVADĚČ		ROZVADĚČ				
KABEL	4x CYY25 + 1x CYY25zž	CY25			CYKY 5x6mm2		CYKY 5x6mm2		CYKY 5x6mm2				
ZNAČENÍ	R5	MET 			R5.1		R5.2		R5.3				

R5

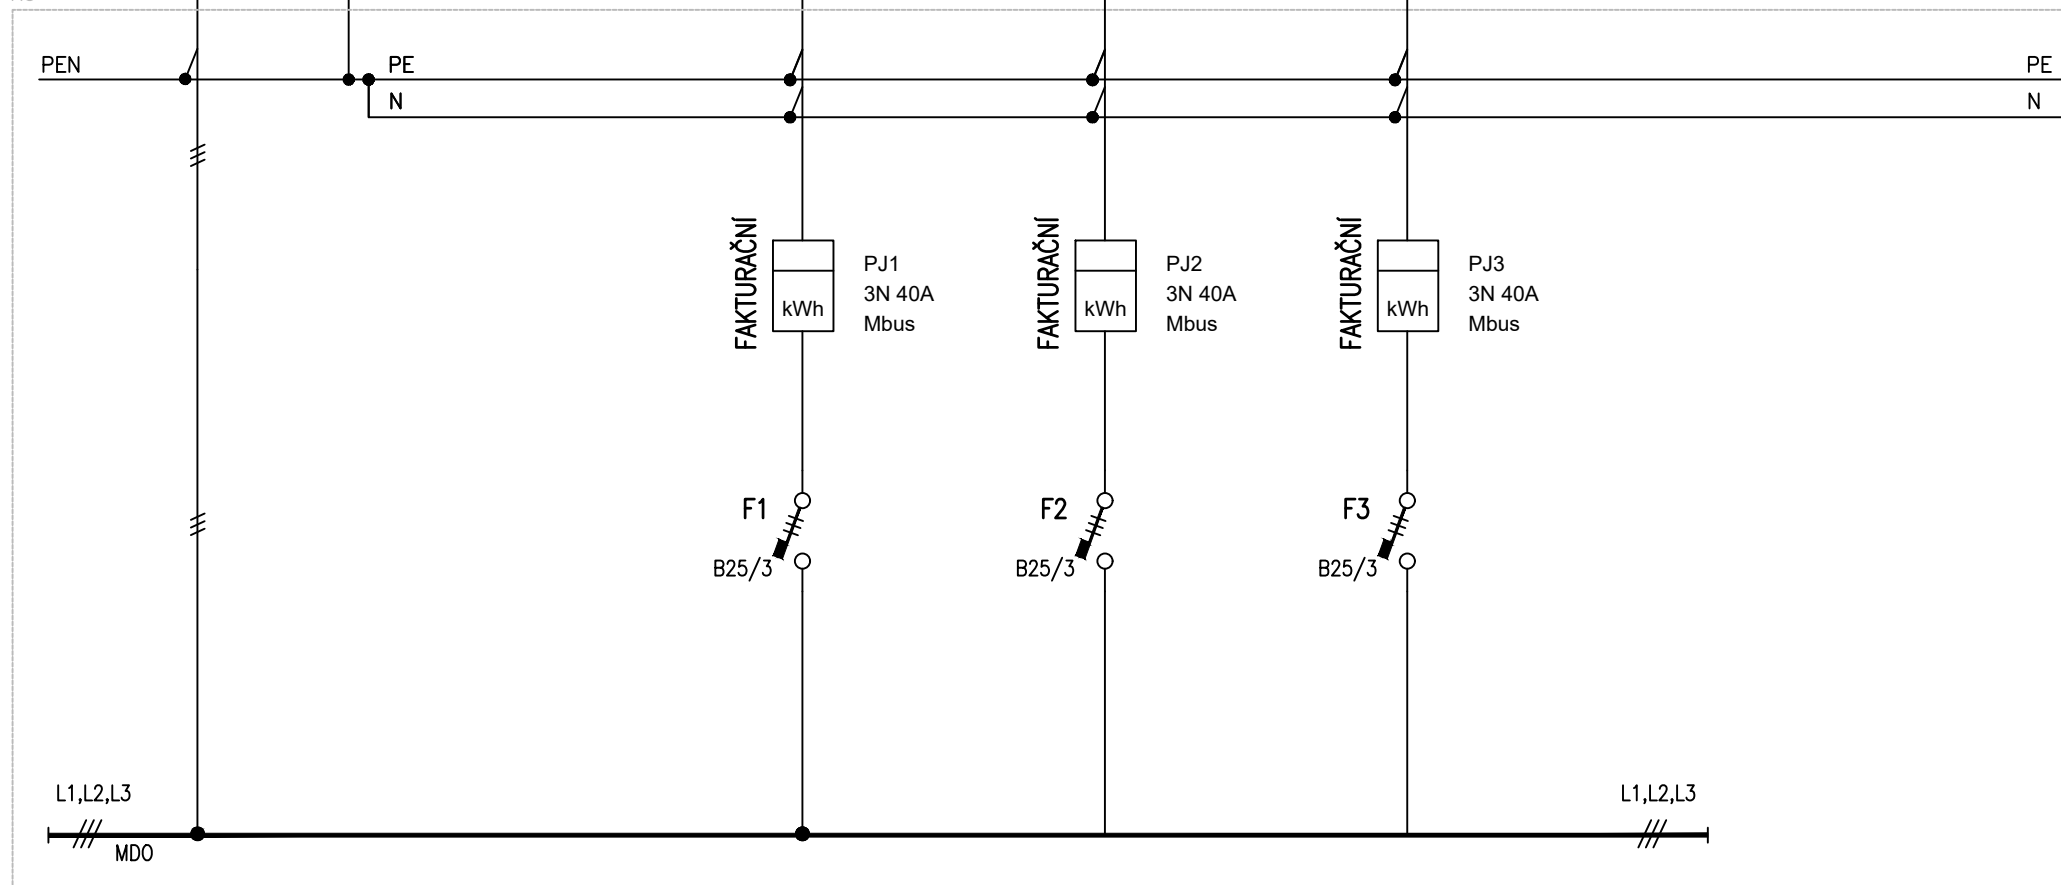

AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB

VÝKRES : Rozvaděč R5

Vypracoval : Ing. Petr Kolouch

Stupeň : DPS

Datum zpracování  
12/2021

Číslo listu : 02

Počet listů : 02

Datum změny

R5