


Legenda 2.PP	
číslo	místnost
021	PROSTOR STROJOVNY + ROZVODY VZ
022	POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ
023	DOJEZD HYDRAULICKÉ PLOŠINY
024	SCHODIŠTĚ DO 1.PP A IP
025	SCHODIŠTĚ DO 3.PP, 4.PP A IP
026	VÝTAH NAKLÁDNÍ 1000 kg
027	DOJEZD OSOBNÍHO VÝTAHU
028	INSTALAČNÍ ŠACHTA

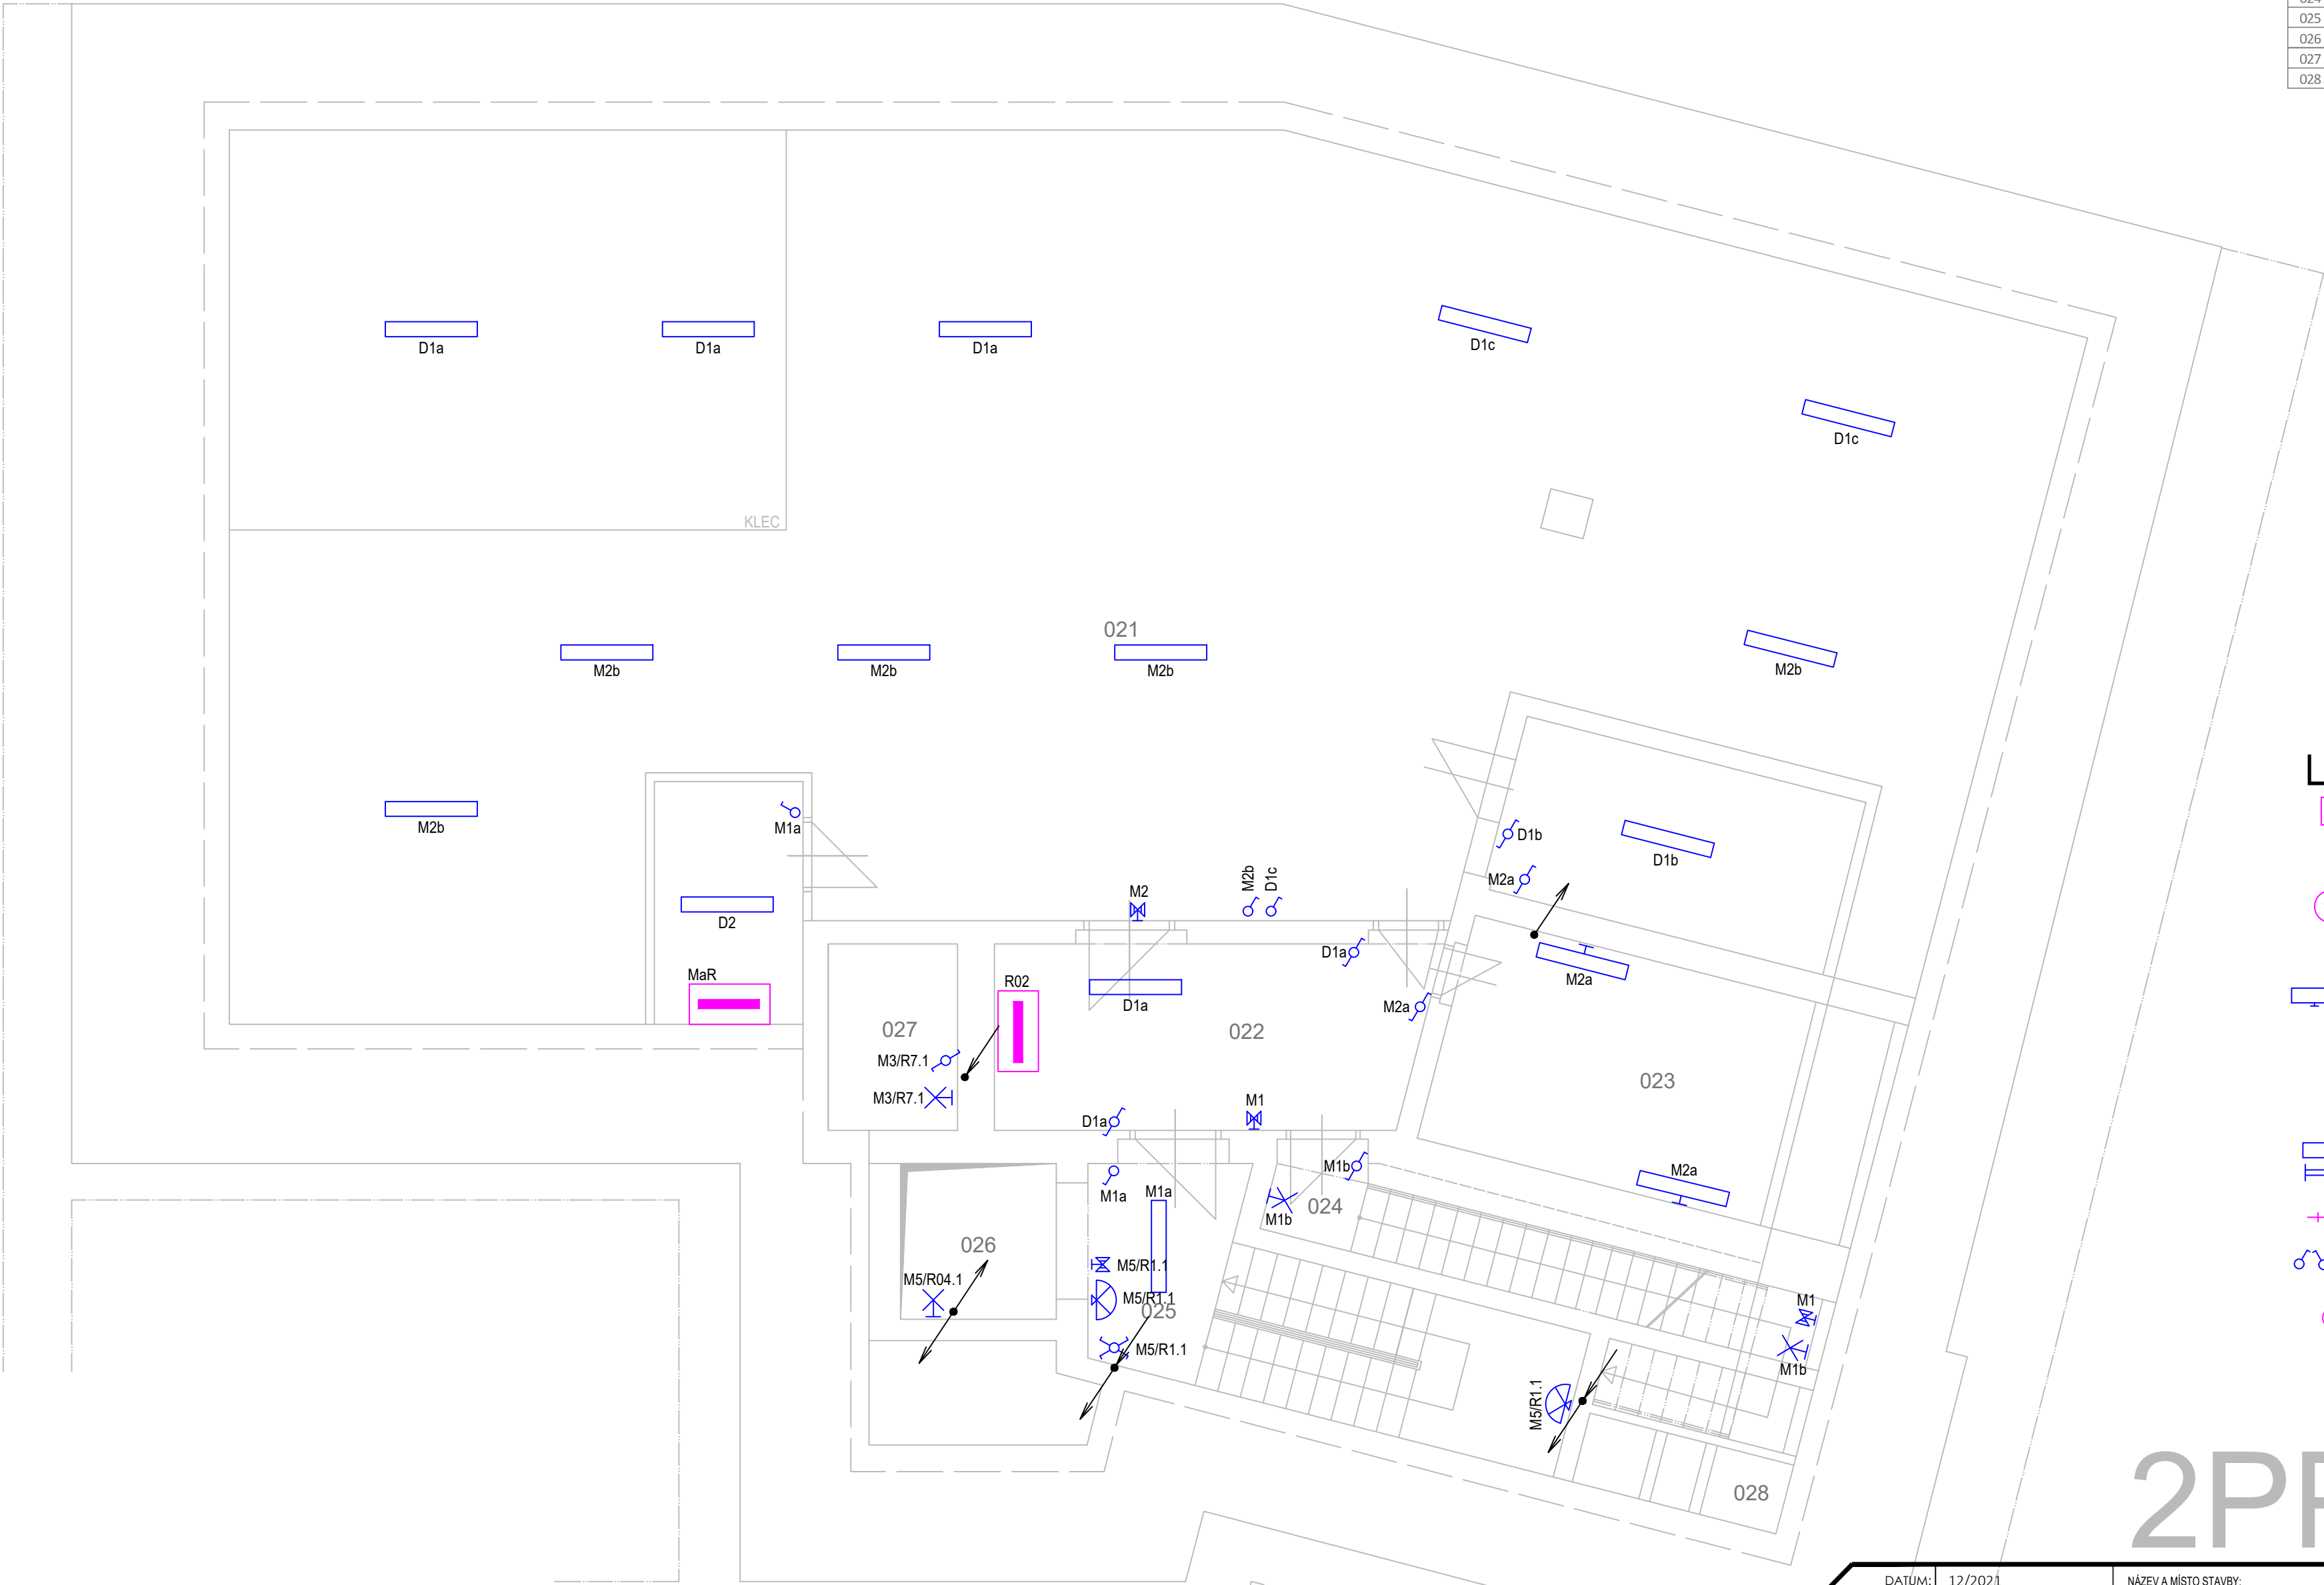

LEGENDA:


- Silový rozvaděč
- Stoupání/klesání vedení
- Motorový pohon 1f / 3f
- Vypínač 3f pro plošinu
- Přisazená svítidla
- Svítidlo závěsné
- Svítidlo v podhledu
- Nouzové svítidlo
- Svítidlo dlouhé
- Svítidlo zapuštěné
- Ventilátor
- Kabelový vývod 230V / 400V
- Pohybové čidlo 180°
- Vypínač č. 1/5/6/7; tlačítko; 3f vypínač
- Uzemnění
- Zásuvka jednoduchá 230V / dvojitá 230V
- Spínací krabice
- Zásuvka 230V s krytem / +krytí IP44
- Zásuvka 400V

2PP-OSV

Úprava R02

místo napojení	: HR MDO/DO
nadřazené jištění	: --A
napájecí kabel MDO	: CYKY 4x6mm2
napájecí kabel DO	: CYKY 4x6mm2
napěťová soustava	: 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN–C–S
umístění	: 2.PP – Budova ČNB, m.č. 022
typ skříně	: Nástěnný rám s dveřmi STANDARD 3A33S s úpravou EI45/EW60 (ŠxVxH 810x1605X250mm)
přívod, odvod	: vrchem
stupeň krytí	: IP 40 / 20
barva	: RAL 7035, upřesní investor

UMÍSTĚNÍ OBVODŮ V ROZVADĚČI:

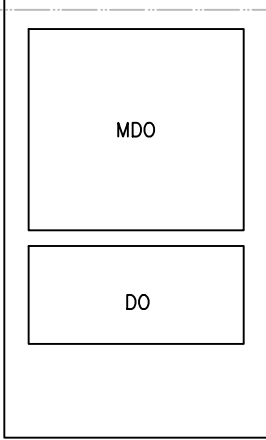

UPS
(umístěno v budově Rooseveltova 18)



DATUM:	12/2021	NÁZEV A MÍSTO STAVBY:	Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB	ČÍSLO PARÉ:
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Kolouch		Brno, Rooseveltova 20	
KONTROLOVAL:	Ing. Švatopluk Peksa			
HIP:	Daniel Servít	INVESTOR:	ČNB Brno	RAZÍTKO:
NÁZEV SOUBORU:			Brno, Rooseveltova 20	
		HLAVNÍ PROJEKTANT:	Falco computer, s.r.o., Pod Hrabami 3, 594 01 Velké Meziříčí	
		OBCHODNÍ SOUBOR:	OS 7000	
		ČÍSLO AKCE:	S2100432	
ČÁST DLE VYHLÁŠKY:		Silnoproud	MĚŘÍTKO:	1:50
REVIZE:			STUPEŇ PD:	DPS
NÁZEV DOKUMENTU:		2.P.P. - světelné rozvody	ČÍSLO DOKUMENTU:	605