
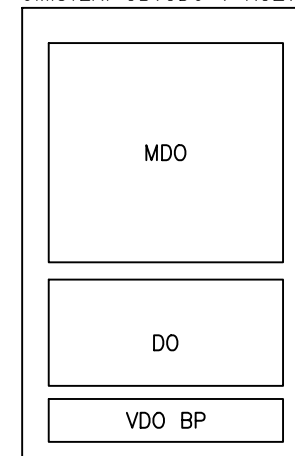


DATUM:	12/2021	NÁZEV A MÍSTO STAVBY:		ČÍSLO PARÉ:
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Kolouch	Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB		
KONTROLOVAL:	Ing. Svatopluk Peksa	Brno, Rooseveltova 20		
HIP:	Daniel Servít	INVESTOR:	ČNB Brno	RAZÍTKO:
NÁZEV SOUBORU:	R	Brno, Rooseveltova 20		
	HLAVNÍ PROJEKTANT:		Falco computer, s.r.o., Pod Hrabami 3, 594 01 Velké Meziříčí	
	OBCHODNÍ SOUBOR:		OS 7000	
	ČÍSLO AKCE:		S2100432	
	ČÁST DLE VYHLÁŠKY:		Silnoproud	MĚŘÍTKO:
	REVIZE:			STUPEŇ PD: DPS
	NÁZEV DOKUMENTU:		Rozvaděč R1.1	ČÍSLO DOKUMENTU: 635

R1.1

místo napojení : HR MDO/DO UPS/VDO BP
nadřazené jištění : --A
napájecí kabel MDO : CYKY 4x10mm²
napájecí kabel DO : CYKY 4x6mm²
nap. kabel VDO BP : CXKH-V 5x10mm² (nově instalovaný kabel)
napěťová soustava : 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN-C-S
umístění : 1.NP – budova ČNB, m.č. 116
typ skříně : Zapuštěný rám s dveřmi EKO 2U33E s úpravou EI30 (ŠxVxH 590x1605x250)
přívod, odvod : vrchem
stupeň krytí : IP 40 / 20
barva : RAL 7035, upřesní investor
výška spodní hrany : 570mm

UMÍSTĚNÍ OBVODŮ V ROZVADĚČI:



– NÁVRH NOVÉHO OZNAČENÍ JISTIČE/ODPOJOVAČE



AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB

VÝKRES : Rozvaděč R1.1

Vypracoval : Ing. Petr Kolouch

Stupeň : DPS

Datum zpracování

12/2021


Datum změny

Číslo listu : 01


Počet listů : 08

R1.1

R1.1

POPIS	PŘÍVOD HR-MDO	UZEMNĚNÍ				PŘÍVOD HR-DO							
KABEL	CYKY 4x10mm ²	CY16				CYKY 4x6mm ²							
ZNAČENÍ	R1.1	MET 				R1.1							

R1.1

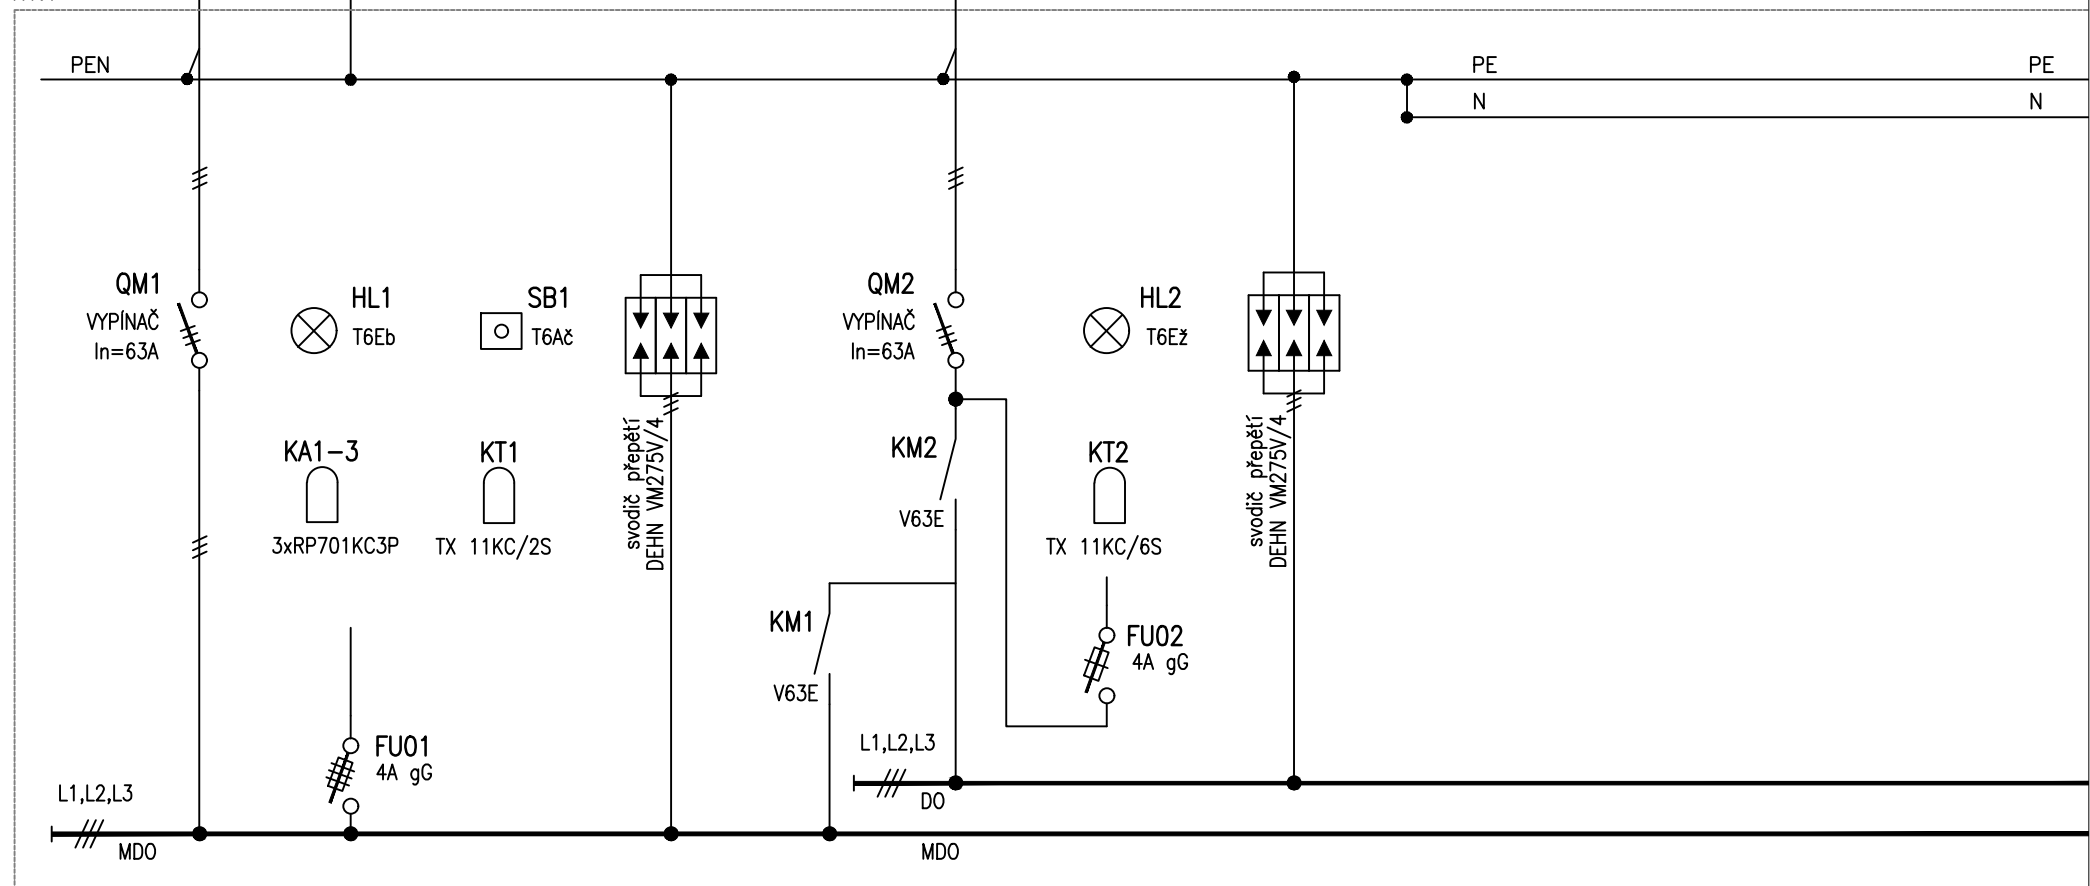

AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB

VÝKRES : Rozvaděč R1.1

Vypracoval : Ing. Petr Kolouch

Stupeň : DPS

Datum zpracování

12/2021

Datum změny


Číslo listu : 02

Počet listů : 08

R1.1

R1.1

POPIS	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	REZERVA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA
KABEL	CYKY 3x1,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	CYKY 3x1,5mm2		CYKY 3x2,5mm2	CYKY 3x2,5mm2	CYKY 3x2,5mm2	CYKY 3x2,5mm2	CYKY 3x2,5mm2	CYKY 3x2,5mm2
ZNAČENÍ	REKLAMA	M2	M3	M4	SVĚTLO MEZISTROP	SVĚTLO M		M11	M12	M13	M14	M15	M16

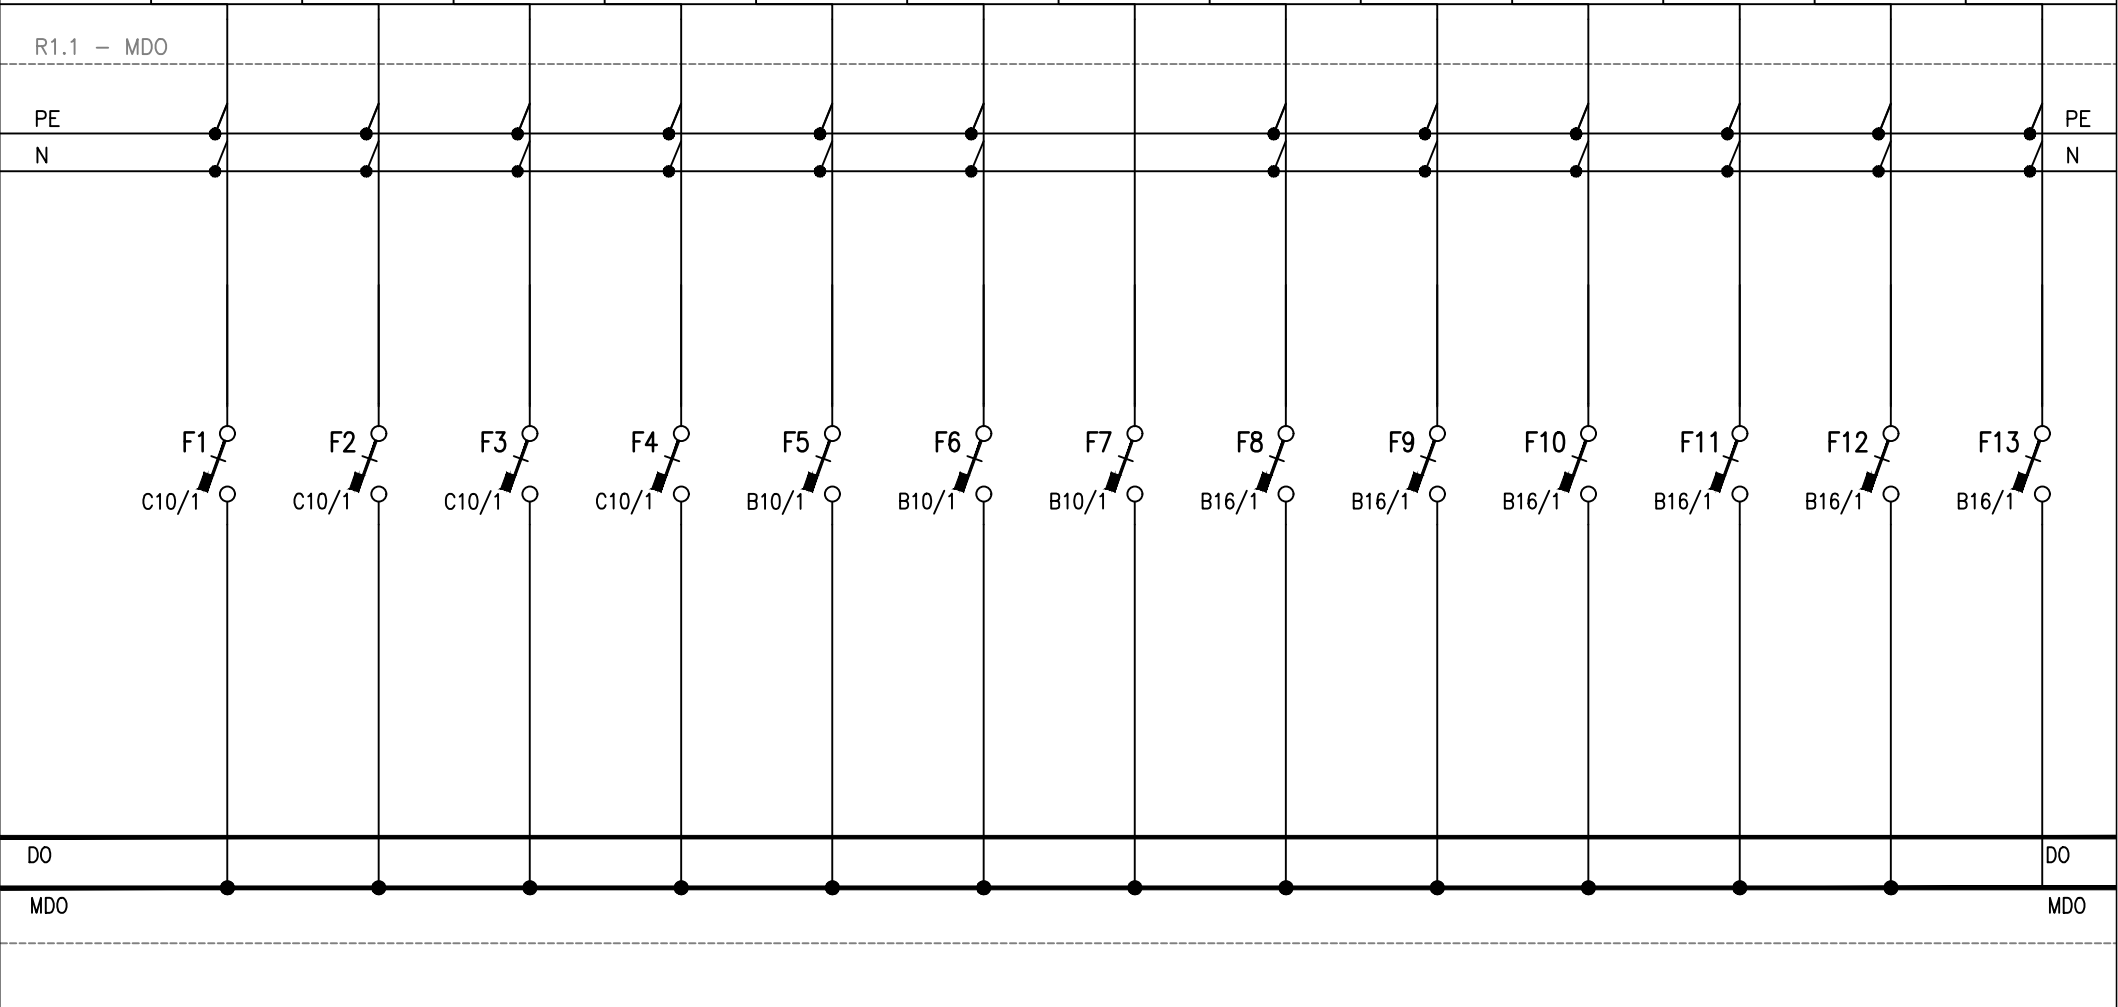

AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB

VÝKRES : Rozvaděč R1.1

Vypracoval : Ing. Petr Kolouch

Stupeň : DPS

Datum zpracování

12/2021

Datum změny


Číslo listu : 03

Počet listů : 08

R1.1

R1.1

POPIS	ZÁSUVKA	REZERVA	TECHNOLOGIE	ZÁSUVKA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	ZÁSUVKA	REZERVA	REZERVA	ZÁSUVKA		
KABEL	CYKY 3x2,5mm2		CYKY 3x2,5mm2	CYKY 3x2,5mm2				CYKY 5x2,5mm2					
ZNAČENÍ	M17		CLONA	ZM20				M21					

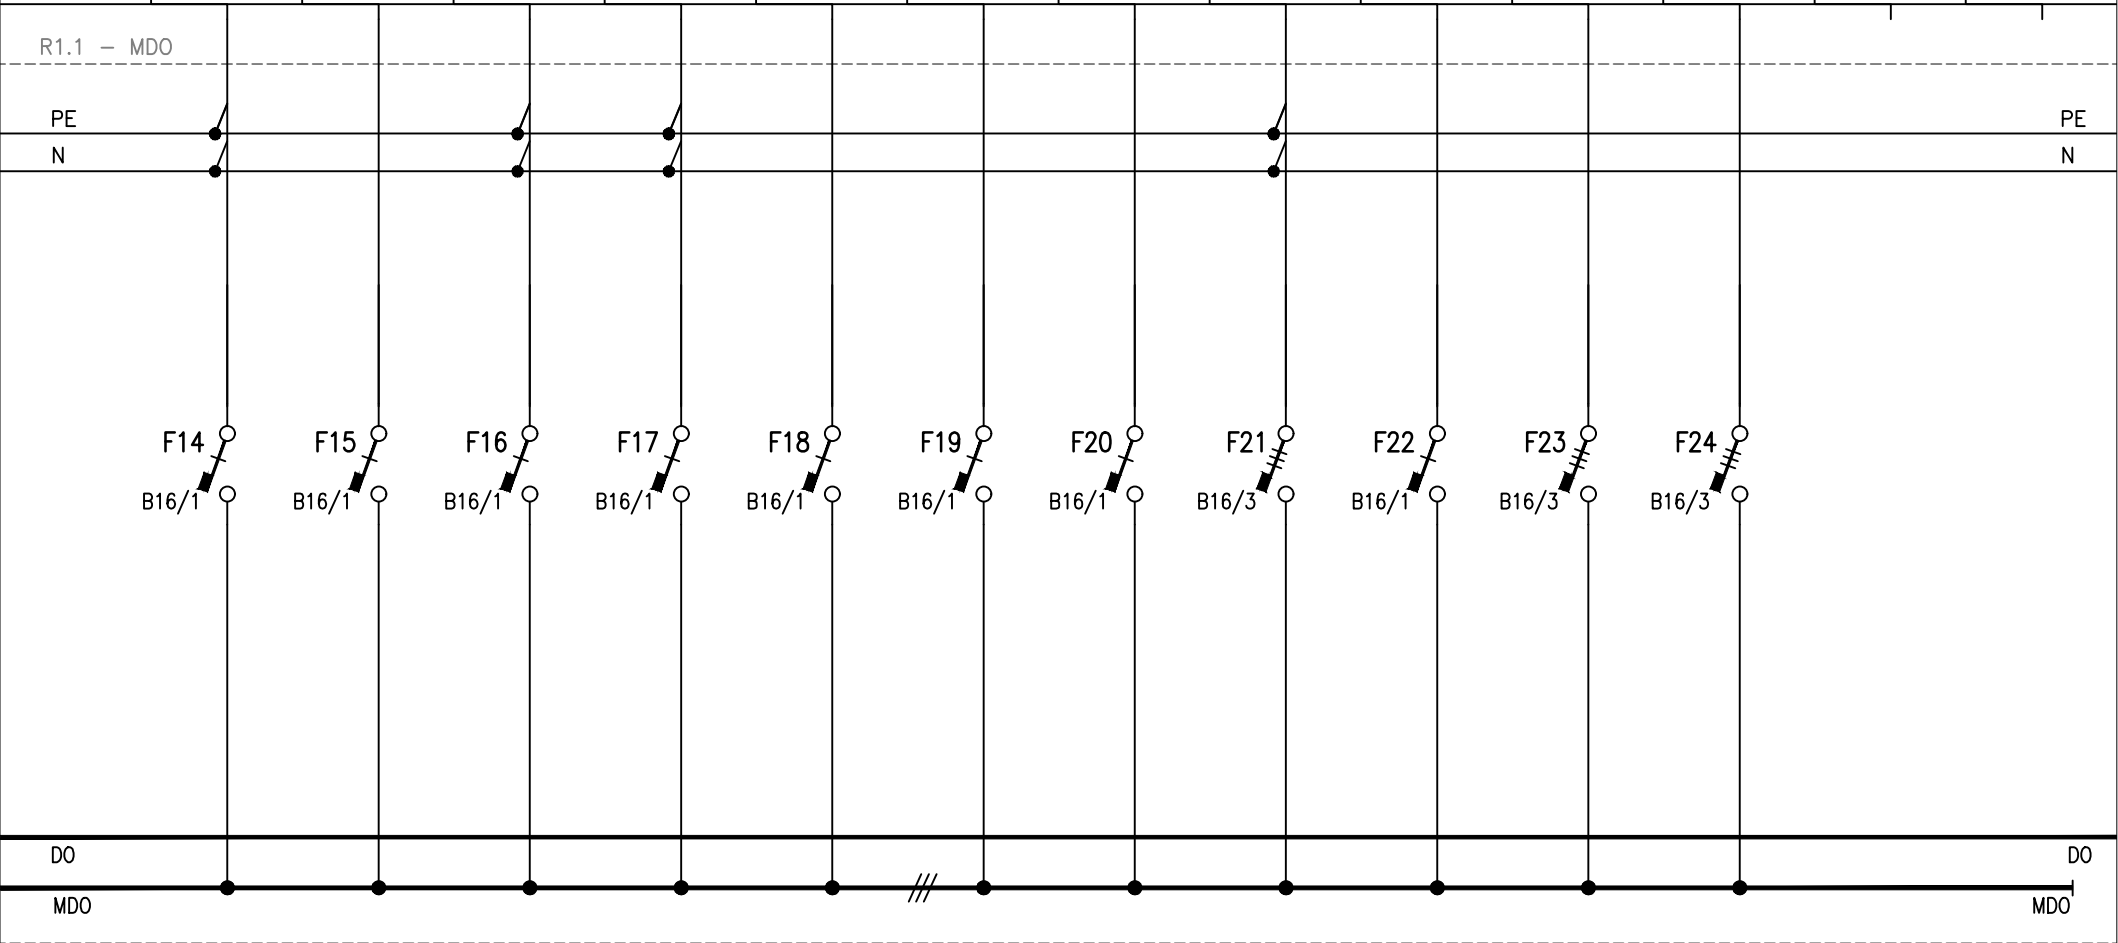

AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB

VÝKRES : Rozvaděč R1.1

Vypracoval : Ing. Petr Kolouch

Stupeň : DPS

Datum zpracování
12/2021

Datum změny


Číslo listu : 04

Počet listů : 08

R1.1

R1.1

POPIS	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	REZERVA	REZERVA	ZÁSUVKA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	ZÁSUVKA
KABEL	CYKY 3x1,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	CYKY 3x1,5mm2			CYKY 3x2,5mm2					CYKY 3x2,5mm2
ZNAČENÍ	D1	D2	D3	D4	D5			D11					D16

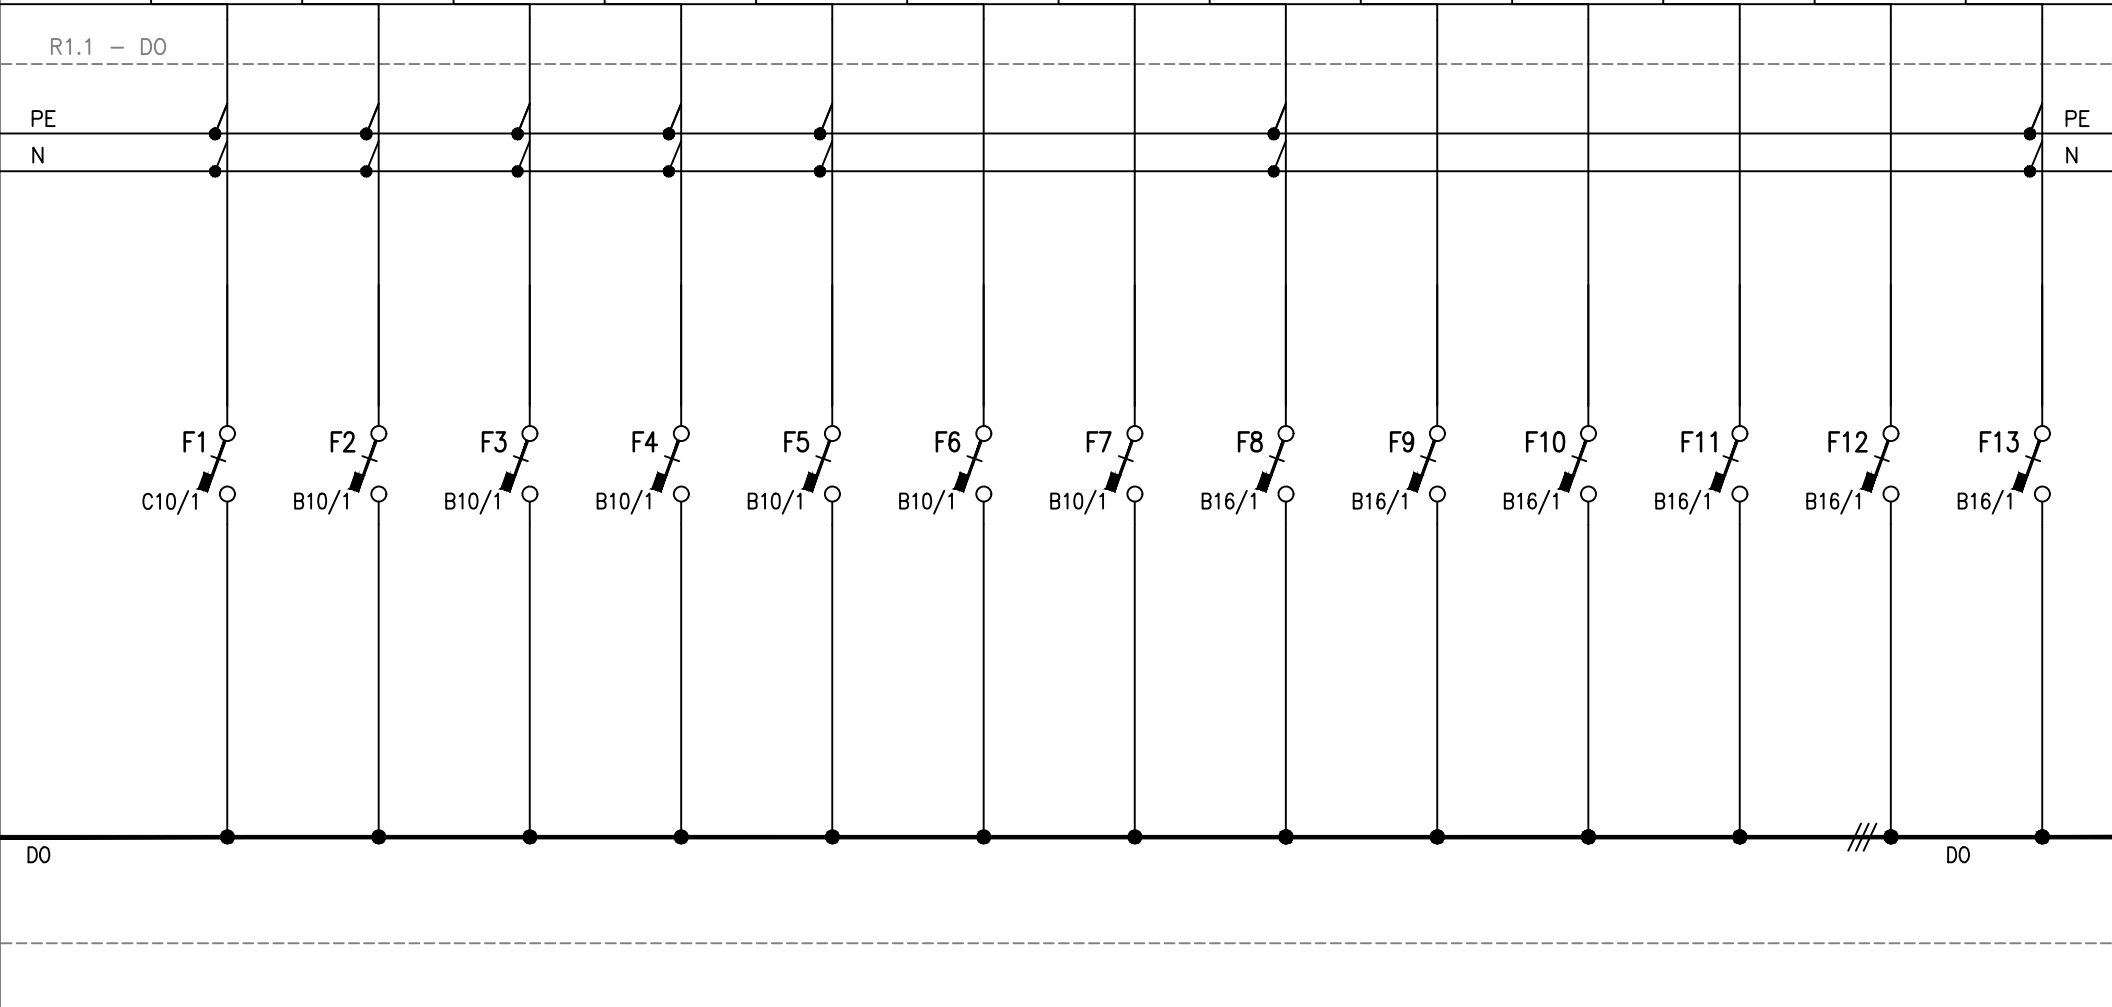

AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB

VÝKRES : Rozvaděč R1.1

Vypracoval : Ing. Petr Kolouch

Stupeň : DPS

Datum zpracování
12/2021

Datum změny


Číslo listu : 05

Počet listů : 08

R1.1

R1.1

POPIS	ZÁSUVKA	REZERVA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	TECHNOLOGIE				
KABEL	CYKY 3x2,5mm2	Prafladur-J 5x2,5mm2	CYKY 3x2,5mm2	CYKY 3x2,5mm2	CYKY 3x2,5mm2	CYKY 3x2,5mm2	CYKY 3x2,5mm2	CYKY 3x2,5mm2	CYKY 5x2,5mm2				
ZNAČENÍ	D17	VÝVOD R-VRATA	D26	D27	D23	D24	DVEŘE (bytová část)	D19a	UPS				

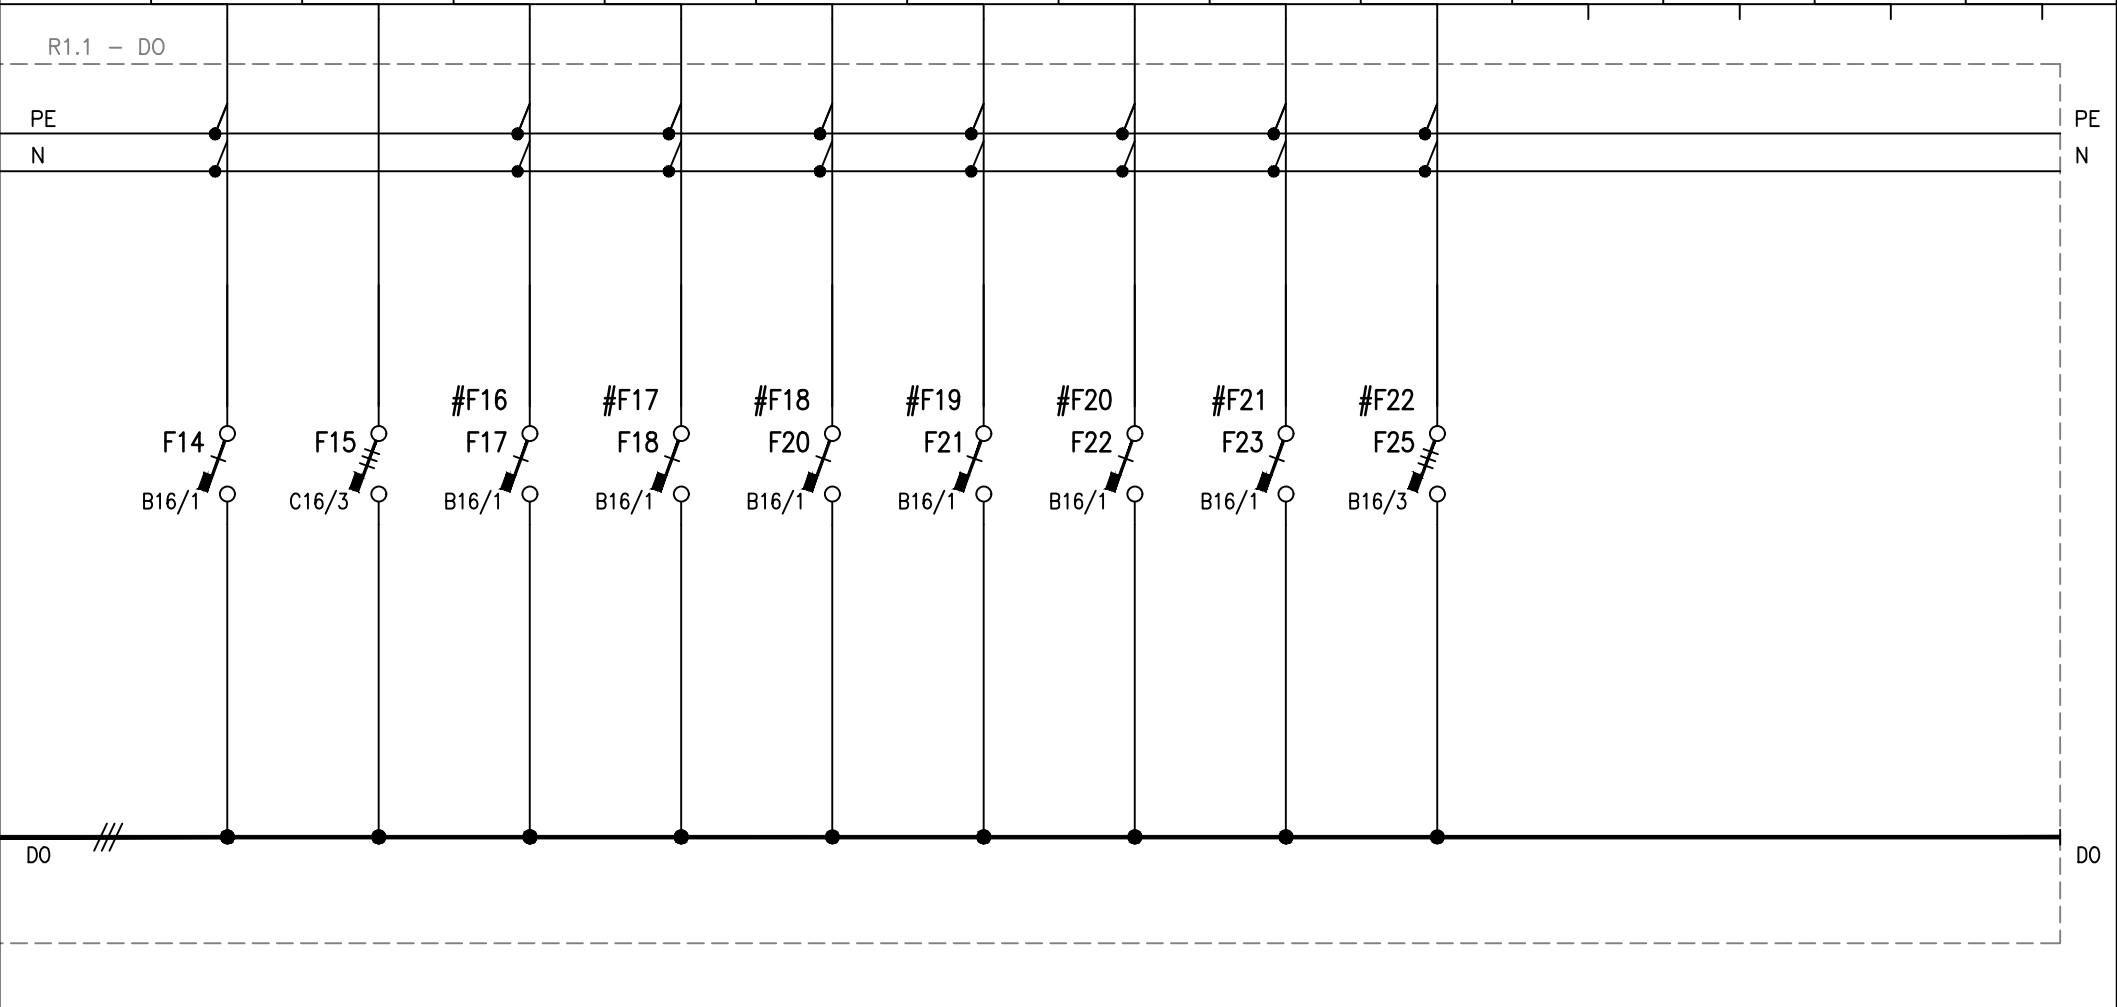

AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB

VÝKRES : Rozvaděč R1.1

Vypracoval : Ing. Petr Kolouch

Stupeň : DPS

Datum zpracování
12/2021

Datum změny


Číslo listu : 06

Počet listů : 08

R1.1

R1.1

POPIS	PŘÍVOD UPS	ZDROJ	ZDROJ	REZERVA	REZERVA	REZERVA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA
KABEL	CXKH-V 5x10mm ²	Prafladur-J 3x1,5mm ²	Prafladur-J 3x1,5mm ²	Prafladur-J 3x2,5mm ²	Prafladur-J 3x2,5mm ²	Prafladur-J 3x2,5mm ²	CYKY 3x2,5mm ²	CYKY 3x2,5mm ²	CYKY 3x2,5mm ²				
ZNAČENÍ	R03.1	EZS 35.1	EZS 35.2	EZS REZ1	EZS REZ2	EZS REZ3	D12	D15 MEZISTROP	D18	BP9	BP10	BP11	BP12

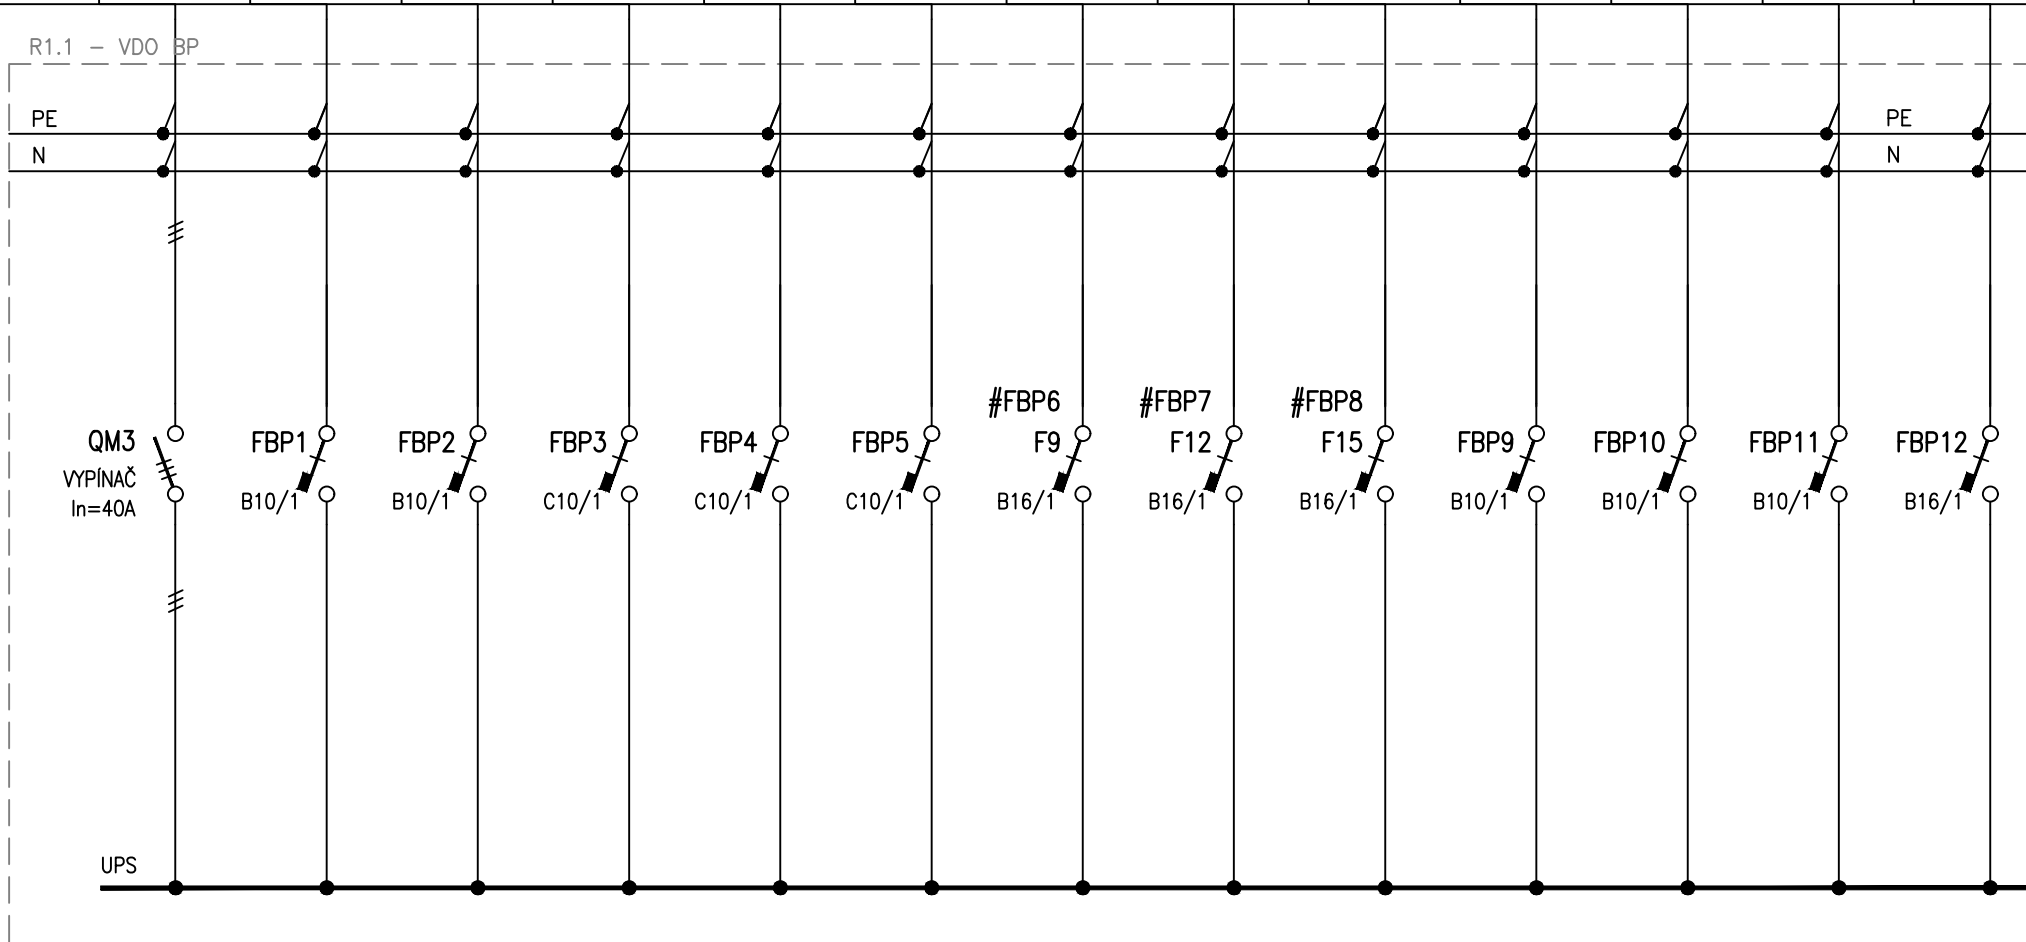

AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB

VÝKRES : Rozvaděč R1.1

Vypracoval : Ing. Petr Kolouch

Stupeň : DPS

Datum zpracování
12/2021

Datum změny

Číslo listu : 07

Počet listů : 08

R1.1

