


Legenda 1.PP	
číslo	místnost
011	GARÁŽ (8 STÁNÍ) + KRYT CO
012	HYDRAULICKÁ PLOŠINA PRO OSOBNÍ AUTA
013	SCHODIŠTĚ DO 2.PP A IP
014	SCHODIŠTĚ DO 2.PP A IP
015	SCHODIŠTĚ DO 3.PP, 4.PP A IP
016	VÝTAH NAKLÁDNÍ 1000 kg
017	OSOBNÍ VÝTAH
018	ÚNIKOVÝ VÝCHOD PŘES OBJEKT ROOSEVELTOVA 18
019	INSTALAČNÍ ŠACHTA

Úprava HR

místo napojení	: MX1
nadřazené jištění	: —A
napájecí kabel MDO	: CYKY 3x185+95mm2
napájecí kabel DO	: CYKY 3x95+70mm2
napěťová soustava	: 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN—C—S
umístění	: 1.PP garáž, m.č. 011
typ skříně	: skříňový RAK 2086 s požární úpravou EI45/EW60, (ŠxVxH 2x 800x2000x600 + podstavec 100mm)
přívod, odvod	: přívod ze spodu, vývody vrchem
stupeň krytí	: IP 55
barva	: RAL 7035, upřesní investor

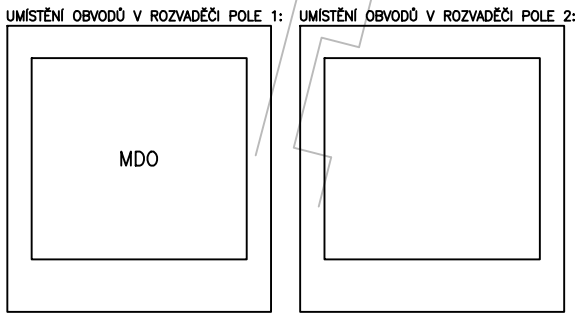

LEGENDA:

	Silový rozvaděč
	Stoupání/klesání vedení
	Motorový pohon 1f / 3f
	Vypínač 3f pro plošinu
	Přisazená svítidla
	Svítidlo závěsné
	Svítidlo v pohledu
	Nouzové svítidlo
	Svítidlo dlouhé
	Svítidlo zapuštěné
	Ventilátor
	Kabelový vývod 230V / 400V
	Pohybové čidlo 180°
	Vypínač č. 1/5/6/7; tlačítko; 3f vypínač
	Uzemnění
	Zásuvka jednoduchá 230V / dvojitá 230V
	Spínací krabice
	Zásuvka 230V s krytem / +krytí IP44
	Zásuvka 400V

1PP-OSV

DATUM:	12/2021	NÁZEV A MÍSTO STAVBY:	Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB	ČÍSLO PARÉ:
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Kolouch	INVESTOR:	ČNB Brno	RAZÍTKO:
KONTROLOVAL:	Ing. Švatopluk Peksa	Brno, Rooseveltova 20		
HIP:	Daniel Servít	Brno, Rooseveltova 20		
NÁZEV SOUBORU:				
		HLAVNÍ PROJEKTANT:	Falco computer, s.r.o., Pod Hrabami 3, 594 01 Velké Meziříčí	
		OBCHODNÍ SOUBOR:	OS 7000	
		ČÍSLO AKCE:	S2100432	
		ČÁST DLE VYHLÁŠKY:	Silnoproud	MĚŘÍTKO: 1:50
REVIZE:				STUPEŇ PD: DPS
NÁZEV DOKUMENTU:				ČÍSLO DOKUMENTU: 607
		1.P.P. - světelné rozvody		