


Legenda 3.PP	
číslo	místnost
031	TREZOR
032	MANIPULAČNÍ PROSTOR + SCHODIŠTĚ DO 4.PP A 1P
033	KONTROLNÍ CHODBA
034	VÝTAH NAKLÁDNÍ 1000 kg
035	INSTALAČNÍ ŠACHTA

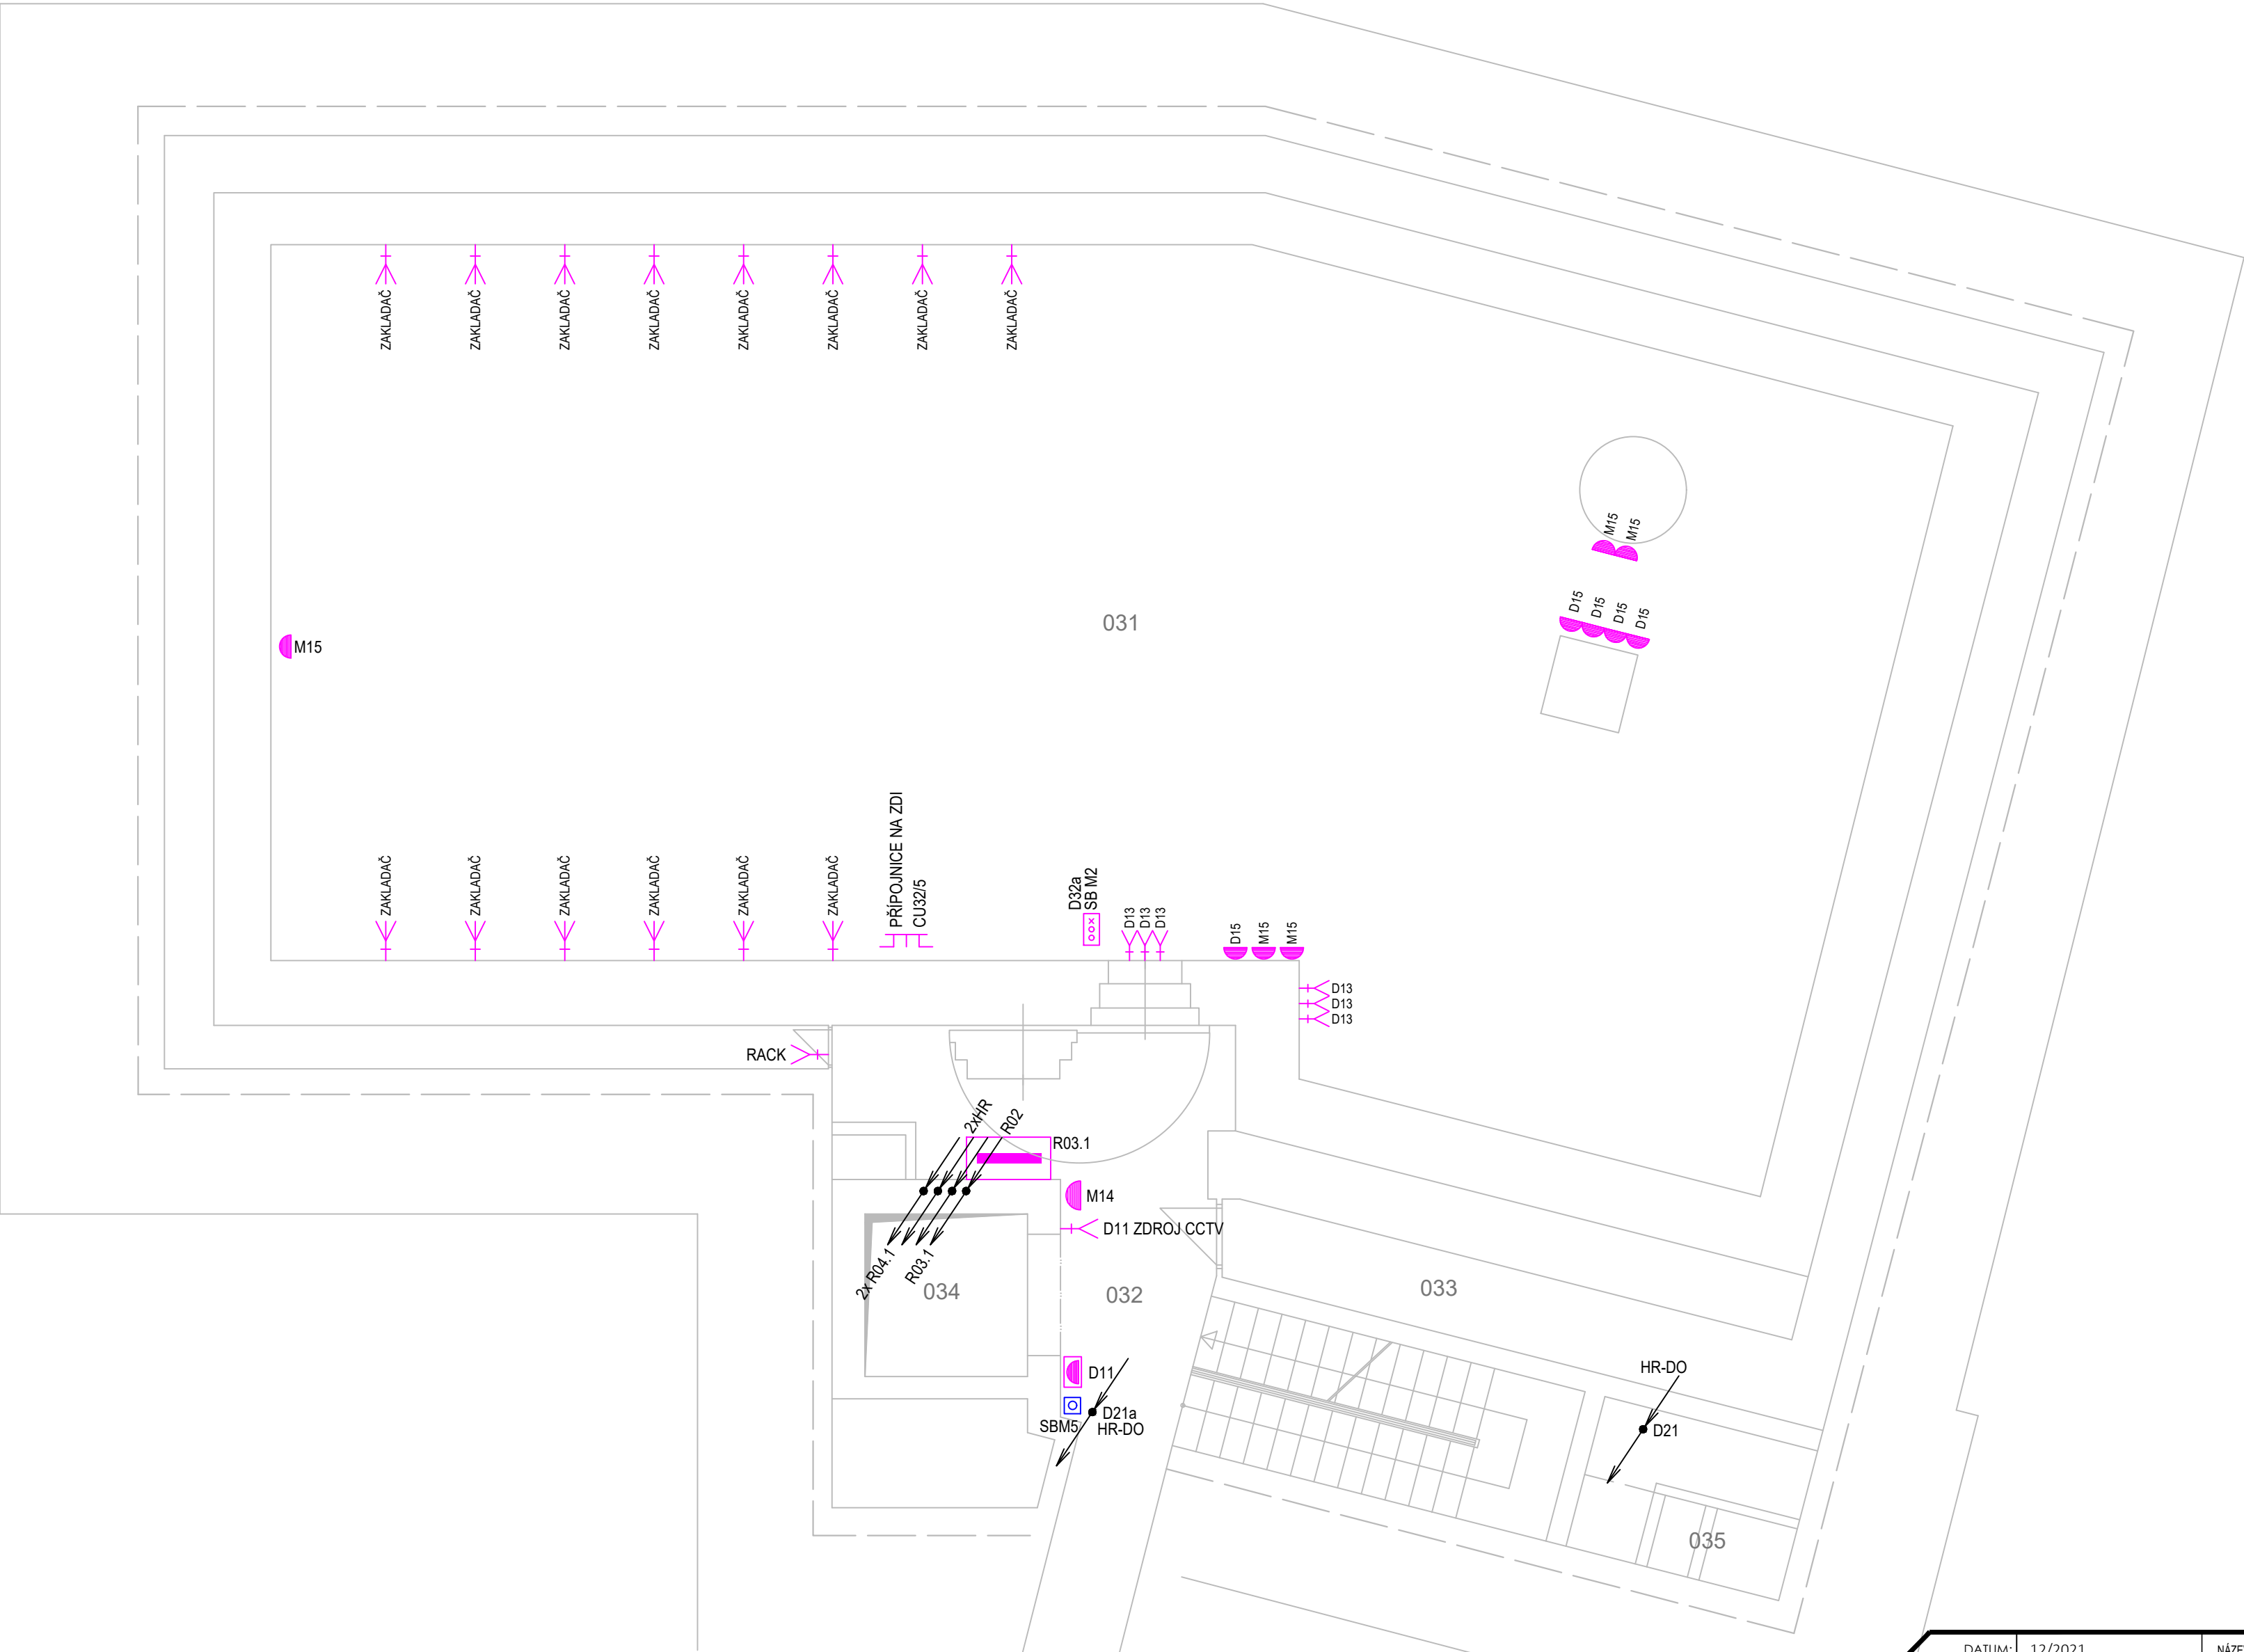


LEGENDA:

- Silový rozvaděč
- Stoupání/klesání vedení
- Motorový pohon 1f / 3f
- Vypínač 3f pro plošinu
- Přisazená svítidla
- Svítidlo závěsné
- Svítidlo v pohledu
- Nouzové svítidlo
- Svítidlo dlouhé
- Svítidlo zapuštěné
- Ventilátor
- Kabelový vývod 230V / 400V
- Pohybové čidlo 180°
- Vypínač č. 1/5/6/7; tlačítko; 3f vypínač
- Uzemnění
- Zásuvka jednoduchá 230V / dvojitá 230V
- Spínací krabice
- Zásuvka 230V s krytem / +krytí IP44
- Zásuvka 400V


3PP

Úprava R03.1

- místo napojení* : HR MDO/DO UPS/VDO BP
nadřazené jištění : --A
napájecí kabel MDO : CYKY 4x6mm2
napájecí kabel DO : CYKY 4x6mm2
nap. kabel VDO BP : CXXH-V 5x10mm2 (nově instalovaný kabel)
napěťová soustava : 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN-C-S
umístění : 3.PP – Budova ČNB, m.č. 032
typ skříně : Nástěnný rám s dveřmi STANDARD 2A39S s úpravou EI45/EW60, (ŠxVxH 590,00x1885x250,00mm)
přívod, odvod : vrchem
stupeň krytí : IP 40 / 20
barva : RAL 7035, upřesní investor
výška spodní hrany : 650mm



UMÍSTĚNÍ OBVODŮ V ROZVADĚČI:

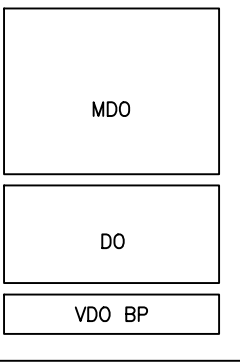

DATUM:	12/2021	NÁZEV A MÍSTO STAVBY:	Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB	ČÍSLO PARÉ:
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Kolouch	INVESTOR:	ČNB Brno	RAZÍTKO:
KONTROLOVAL:	Ing. Svatopluk Peksa	Brno, Rooseveltova 20		
HIP:	Daniel Servít	Brno, Rooseveltova 20		
NÁZEV SOUBORU:				
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Falco computer, s.r.o., Pod Hrabami 3, 594 01 Velké Meziříčí			
OBCHODNÍ SOUBOR:	OS 7000			
ČÍSLO AKCE:	S2100432			
ČÁST DLE VYHLÁŠKY:	Silnoproud	MĚŘÍTKO:	1:50	
REVIZE:		STUPEŇ PD:	DPS	
NÁZEV DOKUMENTU:	3.P.P. - zásuvkové a silnoproudé rozvody	ČÍSLO DOKUMENTU:	604	

