


DATUM:	12/2021	NÁZEV A MÍSTO STAVBY:		ČÍSLO PARÉ:
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Kolouch	Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB		RAZÍTKO:
KONTROLOVAL:	Ing. Svatopluk Peksa	Brno, Rooseveltova 20		
HIP:	Daniel Servít	INVESTOR:	ČNB Brno	
NÁZEV SOUBORU:	R	Brno, Rooseveltova 20		
 FALCO COMPUTER	HLAVNÍ PROJEKTANT:		Falco computer, s.r.o., Pod Hrabami 3, 594 01 Velké Meziříčí	
	OBCHODNÍ SOUBOR:		OS 7000	
	ČÍSLO AKCE:		S2100432	
	ČÁST DLE VYHLÁŠKY:		Silnoproud	MĚŘÍTKO:
	REVIZE:		STUPEŇ PD: DPS	
	NÁZEV DOKUMENTU:		ČÍSLO DOKUMENTU:	
Rozvaděč R4		643		

R4

místo napojení : HR MDO
nadřazené jištění : --A
napájecí kabel MDO : 4x CYY25 + 1x CY25zž
napájecí kabel DO : ---
napěťová soustava : 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN-C-S
umístění : 4.NP – Bytový dům ČNB, m.č. 413
typ skříně : Zapuštěný rám s dveřmi EKO 2U33E s úpravou EI30 (ŠxVxH 590x1605x250)
přívod, odvod : Přívod spodem, odvod spodem a vrchem
stupeň krytí : IP 40 / 20
barva : RAL 7035, upřesní investor

stupeň krytí IP 40 / 20, barva : RAL 7035



AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB

VÝKRES : Rozvaděč R4

Vypracoval : Ing. Petr Kolouch

Stupeň : DPS

Datum zpracování

12/2021

Datum změny

Číslo listu : 01


Počet listů : 02

R4

R4

POPIS	PŘÍVOD HR-MDO	UZEMNĚNÍ			ROZVADĚČ								
KABEL	4x CYY25 + 1x CYY25zž	CY25			CYKY 5x6mm2								
ZNAČENÍ	R4	MET 			R4.1								

R4.1

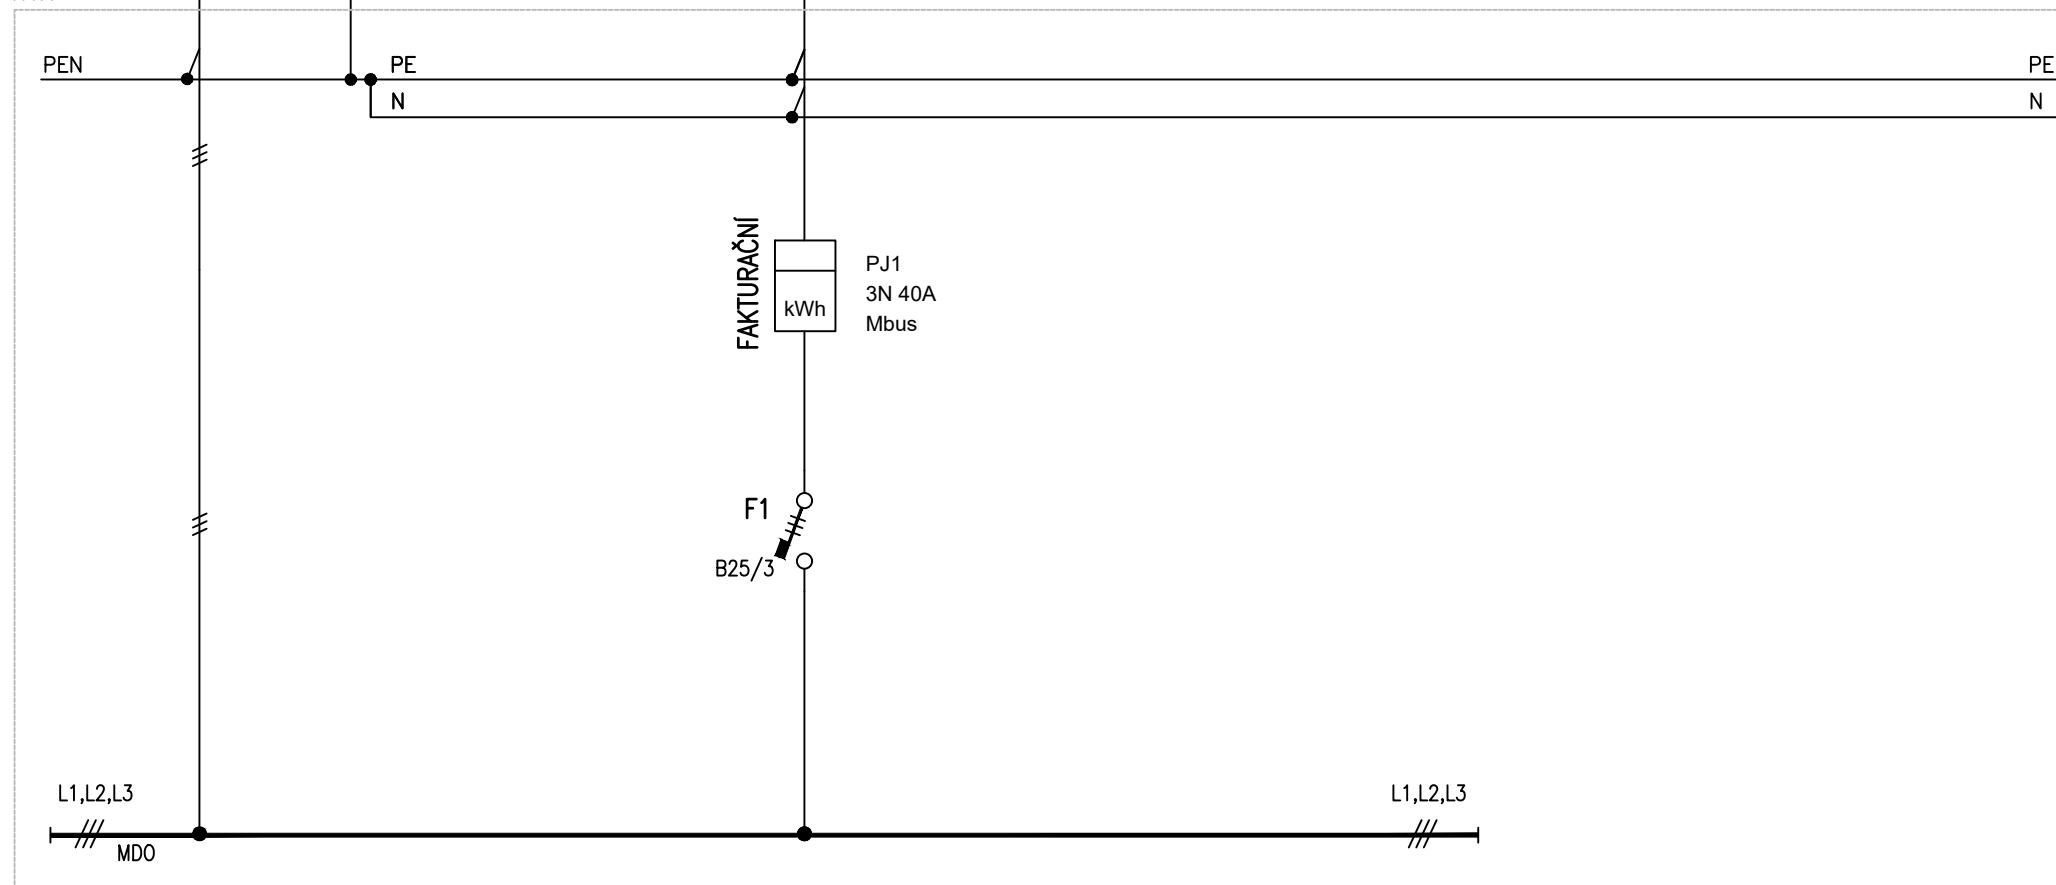

AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB

VÝKRES : Rozvaděč R4

Vypracoval : Ing. Petr Kolouch

Stupeň : DPS

Datum zpracování
12/2021

Číslo listu : 02

Počet listů : 02

Datum změny

R4