

Vážená paní

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: TSB/08968/2023

VYŘIZUJE:

TEL./MOBIL:

EMAIL:

DATUM: 22.08.2023



10710-23-TSB

Věc – Subj.: **Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení**
Stavba: „**Oprava hydroizolace budovy ČNB, Rooseveltova 18, Brno**“

Nedílnou součástí vyjádření je vyjádření Správce kolektorů zn.č. TSB/08968/2023.

Vážená paní,

při realizaci shora uvedené akce **dojde ke styku se zařízením veřejného osvětlení**. S akcí dle předložené projektové dokumentace souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- před započítím výkopových prací bude vytyčena trasa kabelu veřejného osvětlení (dále v textu jen VO). Objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 10 dní předem na adresu našeho pracovníka podatelna@tsb.cz. Vytyčovací protokol bude předložen při kolaudačním řízení
- zahájení vlastních prací musí být oznámeno správci VO písemně
- požadujeme dodržovat ustanovení normy ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení vůči stávajícímu zařízení VO
- Investor a jím pověřený zhotovitel stavby jsou povinni učinit veškerá opatření proti poškození kabelů a zařízení VO stavebními pracemi
- výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a se zvýšenou opatrností
- odkryté kabelové vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození. Před záhozem kabelů musí být přizván ke kontrole správnosti uložení a neporušenosti izolace kabelů zástupce naší společnosti (oznámit alespoň jeden den předem). Volejte na tel. 604 223 466. Z kontroly bude pořízen zápis, který bude sloužit jako doklad ke kolaudačnímu řízení.
- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB a.s. (tel. 800 100 312). Veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je třeba vystavit objednávku, kterou adresujete na vedoucího provozu TSB, a.s. pana Pijáka (tel. 545 424 036). V případě poškození kabelu VO bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměněno celé kabelové pole, není dovoleno provést opravu kabelovou spojkou.
- poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s., bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení
- budeme přizváni ke kolaudačnímu řízení

Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem

Ing. Miroslava Vraná
Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku

TSB
Technické sítě Brno,
akciová společnost
Barvířská 822/5, 602 00 Brno
TEL.: +420 545 424 030
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: TSB/08968/2023

VYŘIZUJE:

TEL./FAX: +

EMAIL: benza@tsb.cz

DATUM: 4.8. 2023

P.P. Architects s.r.o.

Slovinská 693/29
612 00 Brno

Vyjádření k projektové dokumentaci: „Oprava hydroizolace budovy ČNB, Rooseveltova 18, Brno“

Vážený pane architekto,
na základě vaší žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci: „Oprava hydroizolace budovy ČNB, Rooseveltova 18, Brno“, podaném dne 2. 8. 2023, Vám sdělujeme, že se projektovou dokumentací *souhlasíme* za splnění níže uvedených podmínek.

- Plánovaná stavba se týká části sekundárního kolektoru – stavba č. 8 Sukova, která je v majetku SMB. Z tohoto důvodu je nutné si zažádat o vyjádření k projektové dokumentaci Odbor investiční MMB.
- V části řešené opravy na straně ulice Sukova prochází a stavbou je dotčena stavba sekundárního kolektoru Sukova. Konkrétně se jedná o rozrážky oz. S1/1 a S1/2 (odbočky) k objektu ČNB a vstupní a větrací objekt kolektoru.
- Při provádění výkopových prací musí být práce prováděny ručně s vysokou obezřetností, tak jak uvádí projektová dokumentace.
- Vstupní a větrací objekt, který slouží jako únikový východ z kolektoru, musí být po celou dobu stavby volný a přístupný. Nesmí být žádným způsobem omezena nebo úplně zamezena přístupová cesta k poklopu.
- U odbočky S1/2 požadujeme, aby v rámci provádění hydroizolace ze živičných pásů byla provedena tato izolace i na obnažených částech ostění odbočky. Tak jak je uvedeno v projektové dokumentaci.
- Před zahájením prací budeme vyzváni zhotovitelem stavby k předání staveniště a provedení pasportu dotčené části před zahájením prací.
- Během stavby nesmí dojít vlivem stavebních prací k poškození tělesa kolektoru a inženýrských sítí.
- V případě zjištění změn chování či poškození tělesa kolektoru budou stavební práce pozastaveny do vyřešení vzniklé situace.
- Jakékoliv poškození kolektoru a uložených sítí nahlásíte neprodleně na dispečink kolektorů (tel 545 424 011).
- Veškeré škody způsobené realizací budou neprodleně odstraněny na náklady zhotovitele, nebo investora stavby.
- Po ukončení prací budeme vyzváni zhotovitelem ke kontrole a předání staveniště stavby.

Toto vyjádření má platnost jeden rok.


S pozdravem

Ing. Michael Benža
vedoucí Odboru kolektory

Příloha:
1 x Situace

Technické sítě Brno, akciová společnost | Barviřská 5 | 602 00 Brno | tsb@tsb.cz | www.tsb.cz
veřejné osvětlení | kolektory | engineering | reklama | datové sítě

Situace:

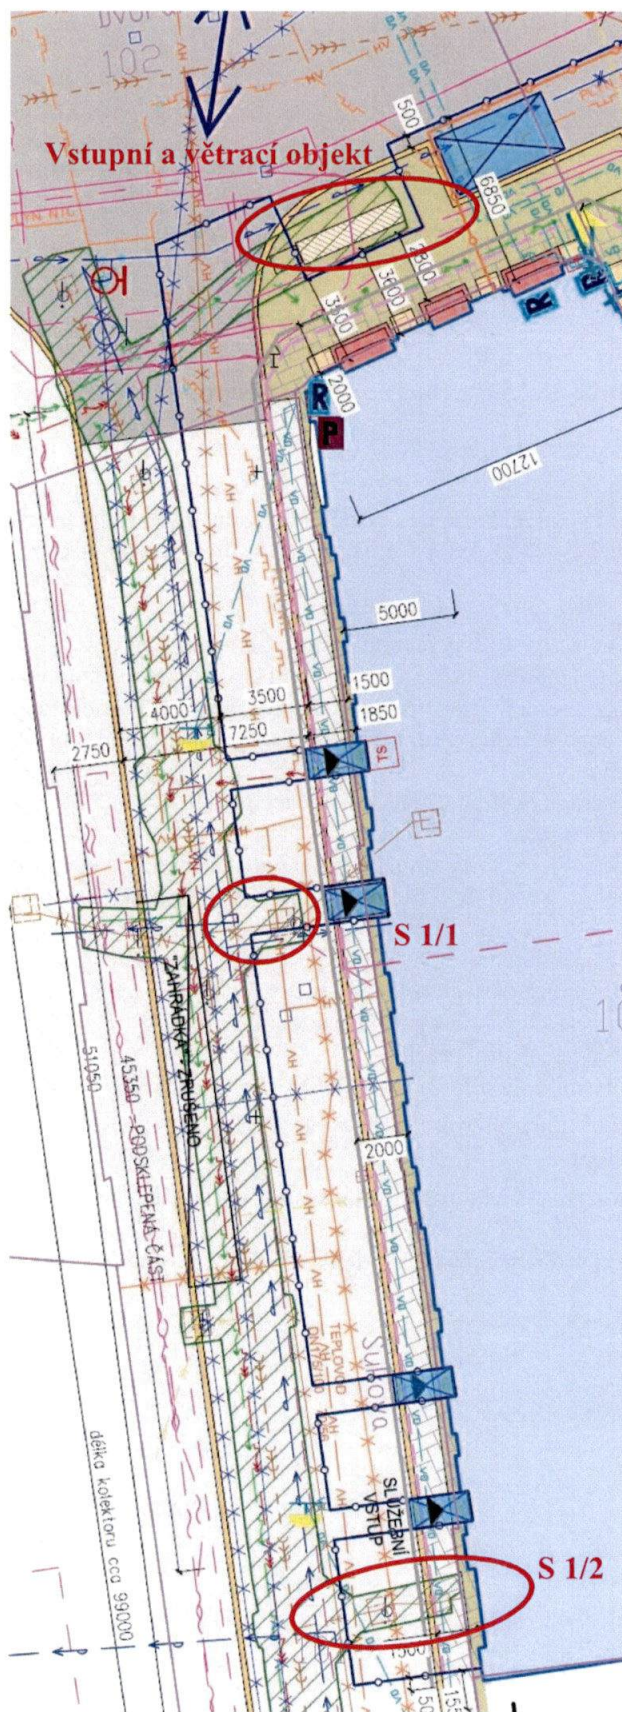

Technické sítě Brno, akciová společnost | Barviřská 5 | 602 00 Brno | tsb@tsb.cz | www.tsb.cz
veřejné osvětlení | kolektory | engineering | reklama | datové sítě

Akciová společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 2500 dne 1.1.1998
IČ: 255 12 285 | DIČ: CZ25512285 | Bankovní účet: 2025576339/0800 | nositel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001:2005
Fax/tel: | +420 545 424 011 | +420 545 424 012 | +420 545 424 032 | +420 545 424 016