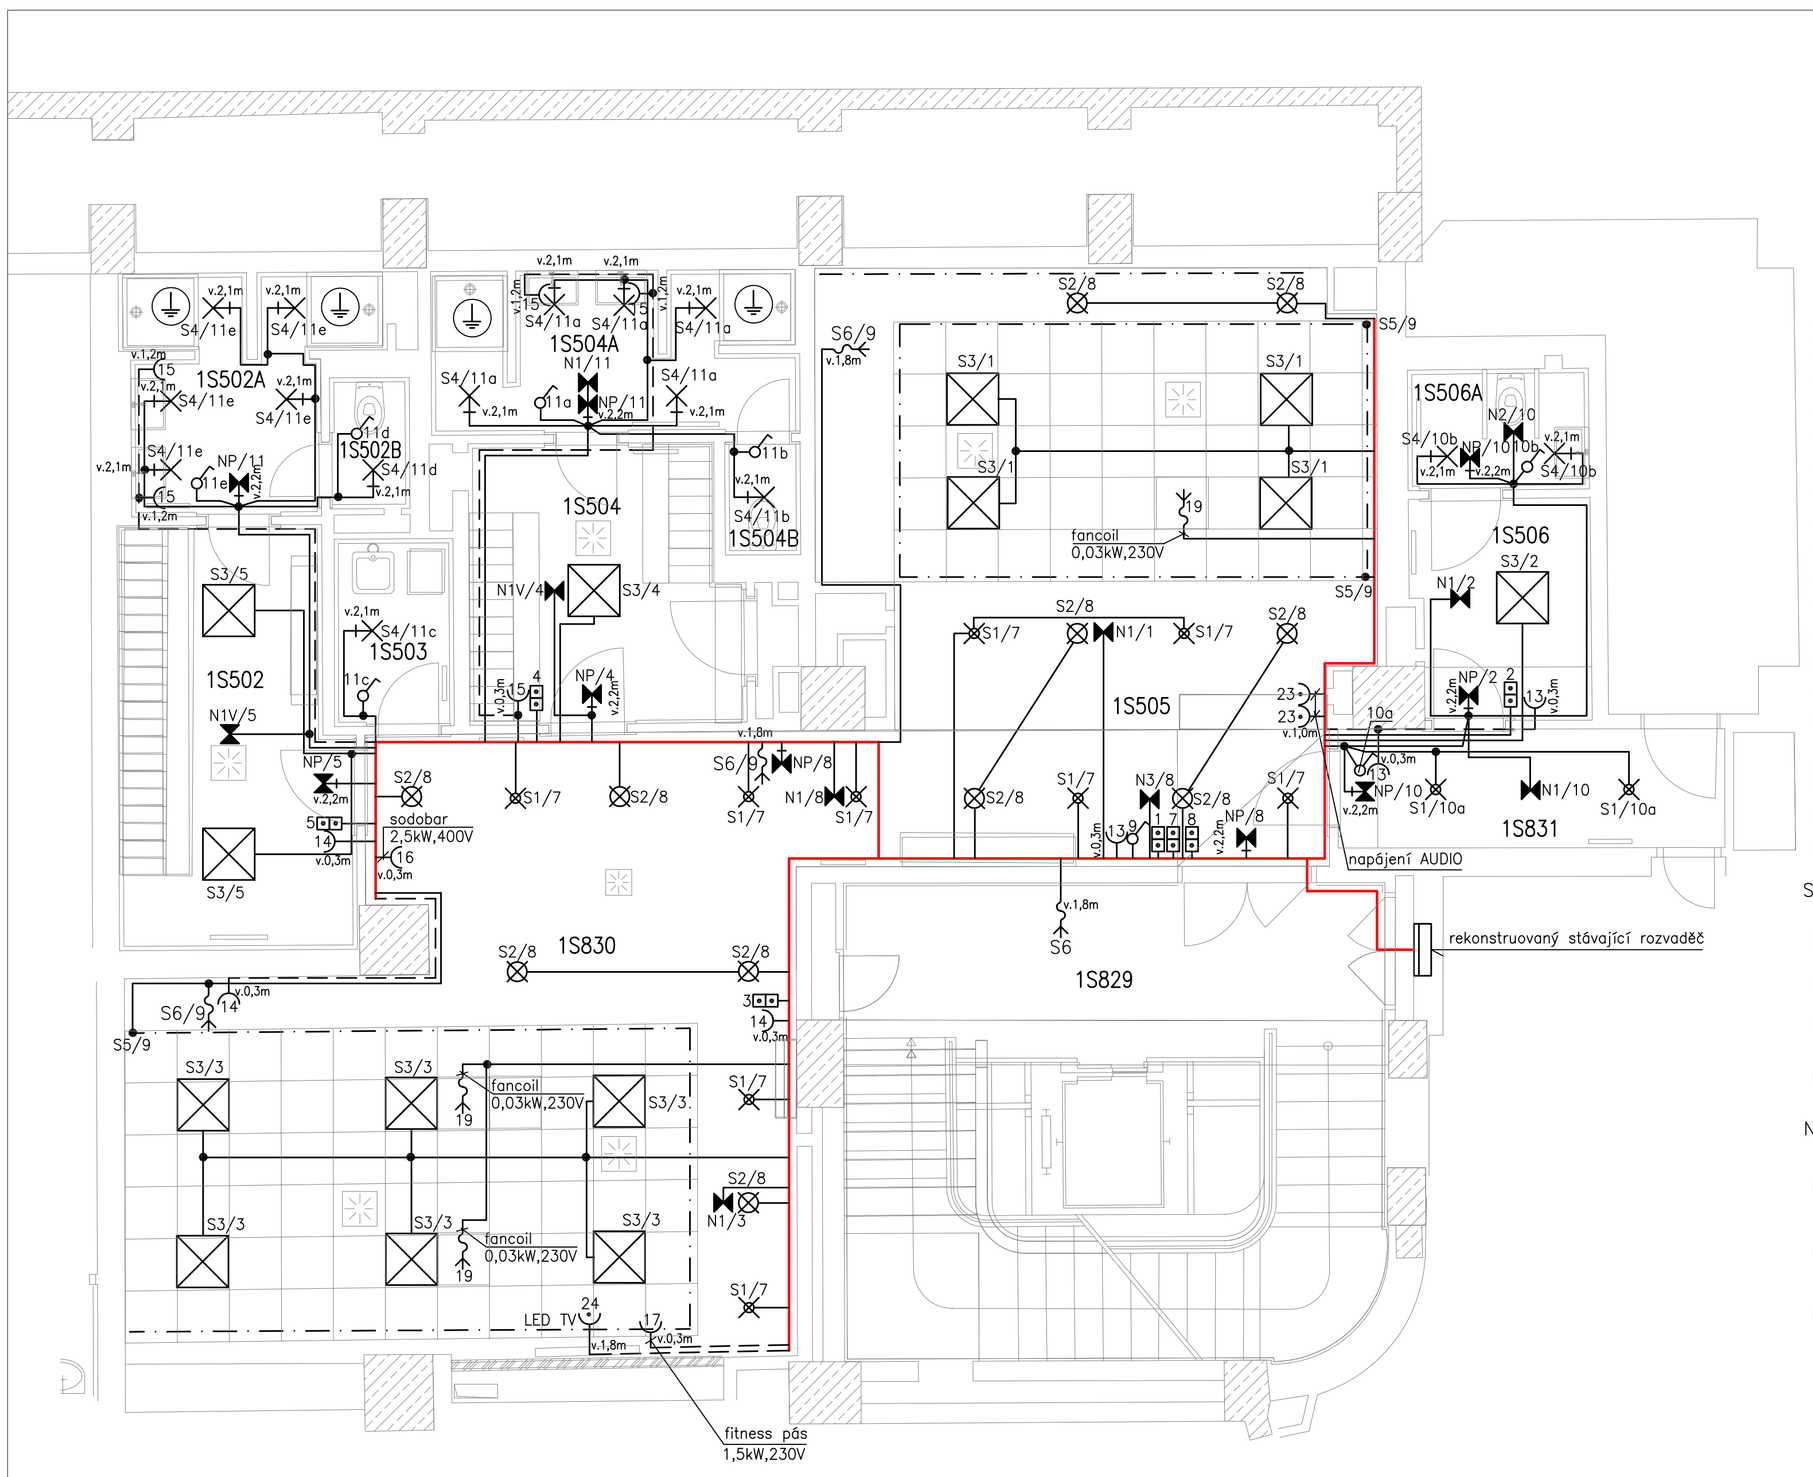

Pro ovladače osvětlení systému Luxmate musí být instalovány hluboké krabice KP68.
Kabely ovladačů LUXMATE nejsou součástí dodávky silnoproudu.
Napaječe LED pásků budou součástí dodávky pásků.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	OSVĚTLENOST (lx)
1S501	TĚLOCVIČNA	300
1S502	ŠATNY MUŽI	200
1S502A	HYG.ZÁZEMÍ MUŽI	200
1S502B	WC MUŽI	200
1S503	ÚKLIDOVÁ KOMORA	100
1S504	ŠATNY ŽENY	200
1S504A	HYG.ZÁZEMÍ ŽENY	200
1S504B	WC ŽENY	200
1S505	TĚLOCVIČNA	100
1S506	PŘEDSÍŇ	100
1S506A	BEZBARIÉROVÉ WC	200
1S830	CHODBA	100
1S831	CHODBA	100

LEGENDA:

- S1 — LED SVÍTIDLO VESTAVNÉ 7W, IP20 NAPAJEČ DALI
- S2 — LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 10W, IP20 NAPAJEČ DALI
- S3 — LED SVÍTIDLO VESTAVNÉ PANELOVÉ 33W, IP40 NAPAJEČ DALI
- S4 — LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ 23W, IP44
- S5 — LED PÁSEK 14,4W/m, Ra > 90
- S6 — VÝVOD PRO LED LOGO, NEBO NEON NA ZDI
- N1 — NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ 3W, IP40 CHARAKTER KORIDOR, S AUTOTESTEM VLASTNÍ AKUBATERIE
- N1V — NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ 3W, IP40 CHARAKTER KORIDOR, S AUTOTESTEM VLASTNÍ AKUBATERIE, VESTAVĚNÝ RÁMEČEK
- N2 — NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ 3W, IP40 CHARAKTER KRUHOVÝ, S AUTOTESTEM VLASTNÍ AKUBATERIE
- N3 — NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ 3W, IP40 CHARAKTERISTIKA ÚZKÁ ASYMETRICKÁ, S AUTOTESTEM, VLASTNÍ AKUBATERIE
- NP — NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ 4W, IP44 OBOUSTRANNÝ PIKTOGRAM, POZOROVACÍ VZDÁLENOST 30M S AUTOTESTEM, VLASTNÍ AKUBATERIE
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 230V,10A
- OVLADAČ OSVĚTLENÍ SYSTÉMU LUXMATE (součást dodávky LUXMATE)
- ZÁSUVKA JEDNOPÓLOVÁ 230V,16A
- ZÁSUVKA JEDNOPÓLOVÁ 230V,16A BAREVNĚ ODLIŠENÁ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU 3.ST. (D)
- HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY NA KABELOVÝCH ŽLABECH V PODHLEDU

OZNAČENÍ, ČÍSLO A NÁZEV PROJEKTU: CNBSRC 2024/06

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB

STAVEBNÍK: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, NA PŘÍKOPĚ 864/28, 110 00 PRAHA 1, IČ: 48136450

MÍSTO STAVBY: SENOVÁŽNÁ 864/1, 110 00 PRAHA 1, k.ú. Nové Město [727181]

ARCHITEKT / HIP

bdXarchitekti s.r.o., IČ: 033 48 261, BERMANOVA 6, PRAHA-ČAKOVICE
W: bdXarch.com, E: info@bdxarch.com, TEL: 724 505 067,776 669 184

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ALEXANDR ISAJEV

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

Č. AUTORIZACE: 0006539

PROJEKTANT ČÁSTI: ING. ALEXANDR ISAJEV

VYPRACOVAL: ING. ALEXANDR ISAJEV

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY — DPS

ČÁST PROJEKTU: DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ — D

ČÁST DOKUMENTACE: STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÁ ČÁST — 1

PROFESE: ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD — 25-SIL

OBSAH PŘÍLOHY: SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODŮ - 1.S

03

SYSTÉM S-JTSK a BpV /m.n m./ ±0,000 = 196,230 PARÉ

0 | 0,5m | 1,0m | 2,5m

MĚŘÍTKO 1:50 DATUM

FORMÁT 6x A4 16/10/2024