


2.NP

Detail "A"

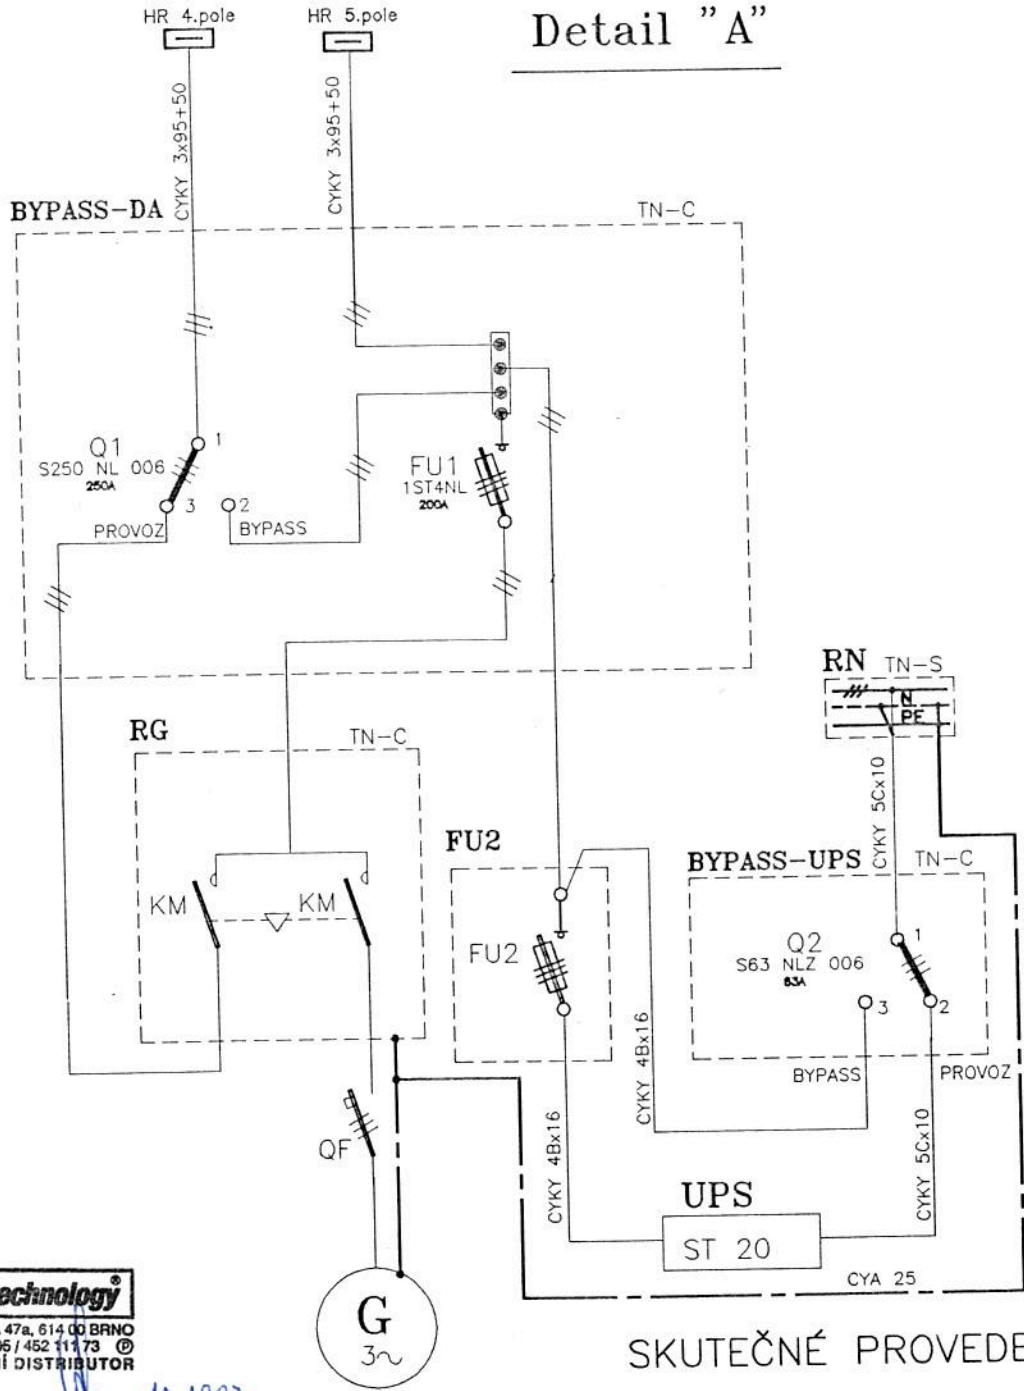


**UPS technology**  
 OBŘANSKÁ 47a, 614 00 BRNO  
 TELEFON: 05 / 452 11 73 ©  
 VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR

SKUTEČNÉ PROVEDENÍ

11.1997

1.PP

Změna	5) DOPLNĚNÍ O DETAIL "A"	Provedení	PLAČKOVA	Dne	7/97
a)	PŘEPOJENÍ SKŘÍŇŮ UPS		PLAČKOVÁ		
 <b>hutní projekt ostrava/a.s.</b>			Vypracoval	PLAČKOVA	
Objednatel: Pam - Ar BRNO, SPOL. S R.O.			Ved. projekt.	ING. PRAŠIL	
Stavba: ČNB - OSTRAVA, NĀDRAŽNÍ 4 REKONSTRUKCE STĀVAJÍCÍ BUDOVY VNITŘNÍ SILNOPR. ROZVODY			Ved. oddělení	ING. BOŠÁK	
Obsah: PŘEHLEDOVÉ SCHĚMA NAPĀJENÍ			Datum	2/1995	8
			Stupeň	REALIZAČNÍ PROJ.	
			Č. zak.	7332-003-000	
			CAD		
			HPO4-1-22346a/b		
			Měřítko	/.	Č. výkresu
			Kótováno v	/.	6 (5)