


1RH
PP62
WLS/1/Reomt.
CIKY
3Cx1,5
9,0/5,0

EH06.053
PP42
WS/DC/1
HTY
7x1

001	002	003	004	051	052	053	054	M02.561	EH10.172	EH10.183	EH10.184	EH10.185	EH10.186	EH10.187	EH10.188	EH10.189	EH10.190	EH10.191	EH10.197	EH92.009	056	057	EH02.599
PP620	PP621-23.844	rez.	rez.	PP620,23.844	PP623	rez.	rez.	W02.561	PP623	PP620	PP620	PP620	PP620	PP620	PP620	PP623	PP623	PP623	PP623	PP621	rez.	rez.	PP620(ZS406)
051	052			051	052			CIKY	CIKY	CIKY	CIKY	CIKY	CIKY	CIKY	CIKY	CIKY	CIKY	CIKY	CIKY	055			W02.599
3Cx1,5	3Cx1,5			3Cx2,5	3Cx2,5			3Cx1,5	3Cx2,5	3Cx1,5	3Cx1,5	3Cx1,5	3Cx1,5	3Cx1,5	3Cx1,5	3Cx1,5	3Cx1,5	3Cx1,5	3Cx1,5	3Cx2,5			5Cx2,5
0,9	0,6			0,8	0,4			0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,1	1,8			2,08

**SCHEMA ZAPOJENÍ POMOCNÝCH OBVODŮ
SIGNALIZACE NAPĚTÍ, MĚŘENÍ**

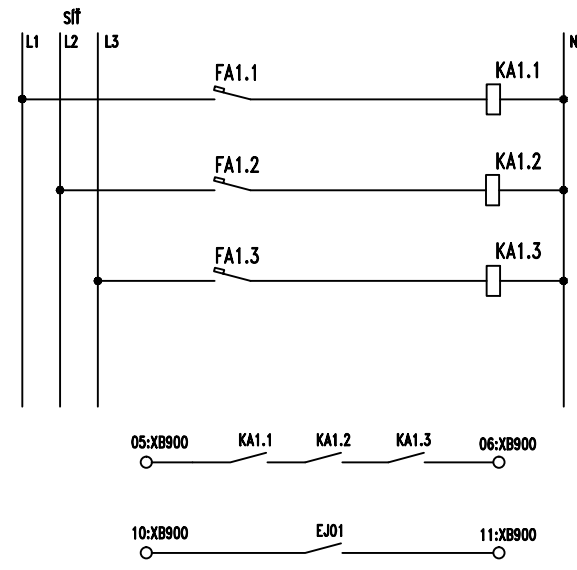

SIGNALIZ. NAPĚTÍ NA PŘÍPOJNICÍCH - síť

IMPULZNÍ VÝSTUP ELEKTROMĚRU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ROZVÁDĚČE 1Rkantýna :

Nástěnná rozvodnice oceloplechová s dveřmi - typu SCHRACK 2A - 18

Hlavní rozměry š x v x hl = 590 x 915 x 250 mm

Přívod a vývody zadem

Krytí IP 30 / IP 20 (po otevření dveří)

Ochrana před nebezpečným dotykem - samočinným odpojením od zdroje

BILANCE PŘÍKONŮ :

síť - INSTALOVANÝ VÝKON	9,0 kW
SOUČASNÝ PŘÍKON	5,0 kW
KOEF. SOUČASNOSTI	$\beta = 0,55$

akce: ČNB - AKTUALIZACE DSPS		
koordinátor a dodavatel aktualizace DSPS: Ing. arch. Michal Vondra A.T.A. STUDIO Beranových 65 199 02 Praha 9 - Letňany tel. : +420 283 920 533 e-mail: ata.studio@tiscali.cz IČO: 43014186 ČKA: 1319	zpracovatel dílčí částí aktualizace DSPS: K & B SDRUŽENÍ PROJEKTOVÝCH KANCELÁŘÍ Ing.F.Krása Ing.M.Bouček Václavkova 20, 160 00 PRAHA 6 tel./fax : 224 31 34 61	druh dokumentace: DSPS-AKTUALIZACE výkresy skutečného provedení stavby evid. č. smlouvy: ČNB 92-126-4
zodpovědný projektant: Ing. František Krása	vypracoval: Ing. František Krása	datum aktualizace: 29.10.2004

stavba: ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA	±0,00 ≡ 196,230 m.n.m. výškový systém Jadran, souřadnicový systém JTSK REKONSTRUKCE BUDOV ÚSTŘEDÍ ČNB NA PŘÍKOPĚ 28, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 30, PRAHA 1	číslo kopie:
koordinátor a dodavatel projektových prací DSPS: HELIKA akciová společnost IČO 60194294 BERANOVÝCH 65, P.O.BOX 4, 199 00 PRAHA 9 TEL.: (02)810 97 111 FAX: (02)810 97 300	zpracovatel dílčí částí DSPS: K & B SDRUŽENÍ PROJEKTOVÝCH KANCELÁŘÍ Ing.F.Krása Ing.M.Bouček Václavkova 20, 160 00 PRAHA 6 tel./fax : 02 / 24 31 34 61	druh dokumentace: DSPS-AKTUALIZACE výkresy skutečného provedení stavby etapa: II.etapa kompletní podoba výkresů skutečného provedení bez koordináčnických výkresů
zodpovědný projektant: Ing. E. Kmoníček	vypracoval: Ing. F. Krása	č. zakázky: 5045/01-608
SO, PS, OUD: SO 02 - PLODINOVÁ BURZA		měřítko: -
díl: 2.4 - Vnitřní světelné a silnoproudé rozvody	datum: 31.12.2003	poč. form.: 4 A4
název přílohy: ROZVÁDĚČ 1Rkantýna	číslo přílohy: 313	