


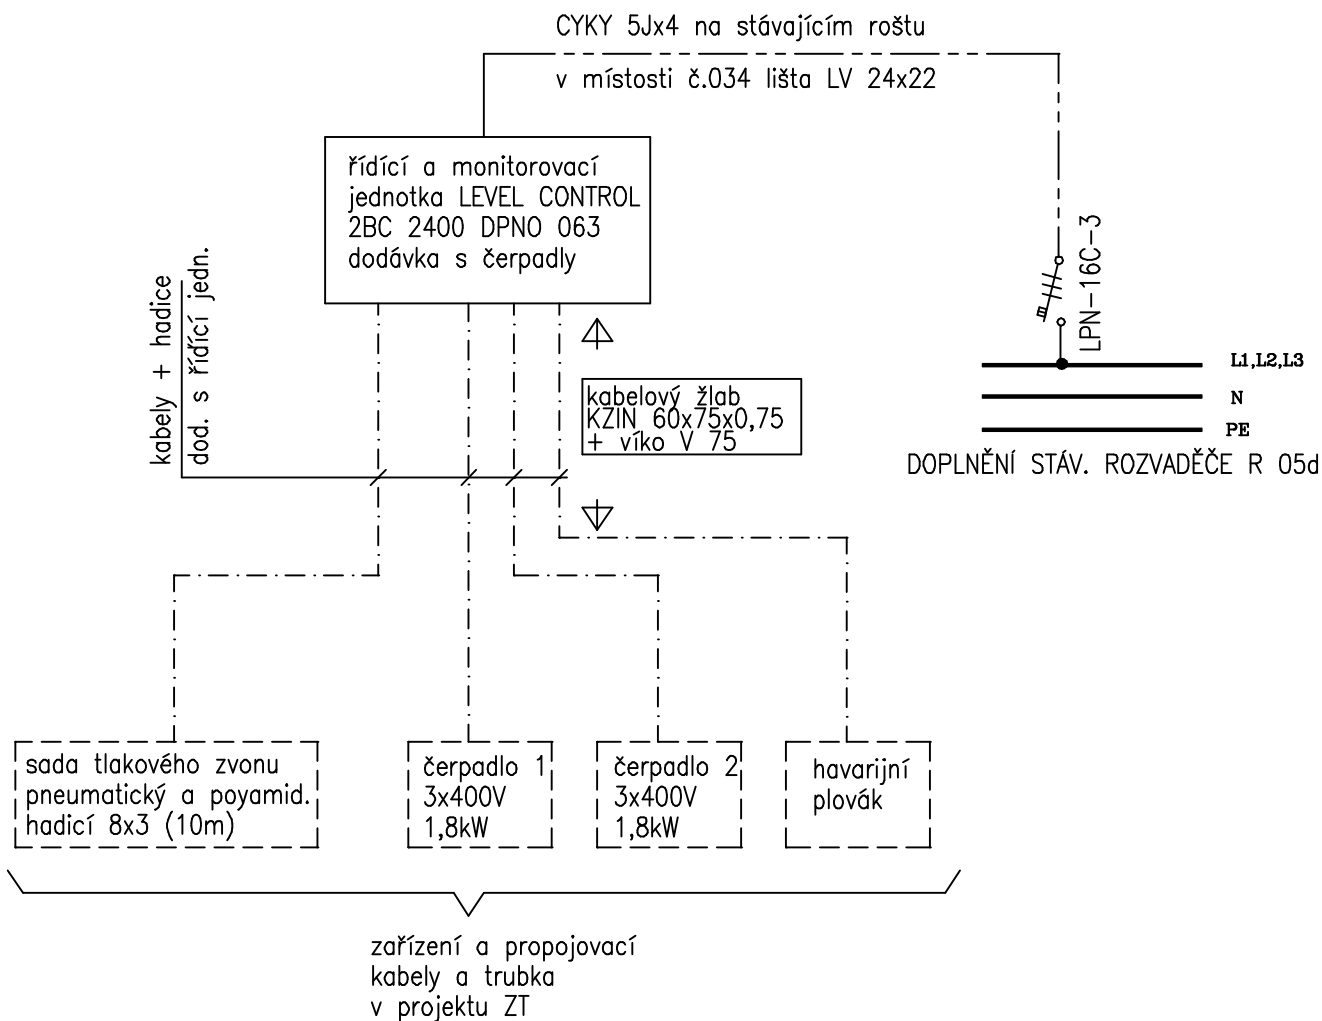

PROVOZNÍ NAPĚTÍ, 3NPE, AC, 400V, 50Hz
SÍŤ TN-S DLE ČSN 332000-4-41 ed.2 Z1

PROFES E		ELEKTROINSTALACE		Pavel PRÁŠIL projekty elektroinstalace IČO: 13207229 tel/fax: 732 875 086 500 03 Hradec Králové, Jižní 870	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Pavel Prášil				
VYPRACOVAL	Pavel Prášil				
VEDOUCÍ PROJEKTU	Ing. arch. Jiří Zídka				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT adresa	ATELIÉR ZÍDKA,architektonická kancelář, spol. s r.o. Jižní ul. 870, Hradec Králové 500 03 tel.:495406739, 495408920, E-mail: zidka@atelierzidka.cz				
OBJEDNATEL PD	ČNB Na Příkopěch 28, PRAHA 1, PSČ 115 03				
název akce ODVOD VODY ZE SUTERÉNU BUDOVY POBOČKY ČNB V HRADCI KRÁLOVÉ				číslo zakázky	1382/040
				stupeň PD	DPS
				datum	ZÁŘÍ 2013
				měřítko	
				název výkresu SCHÉMA ROZVODU	číslo výkresu