


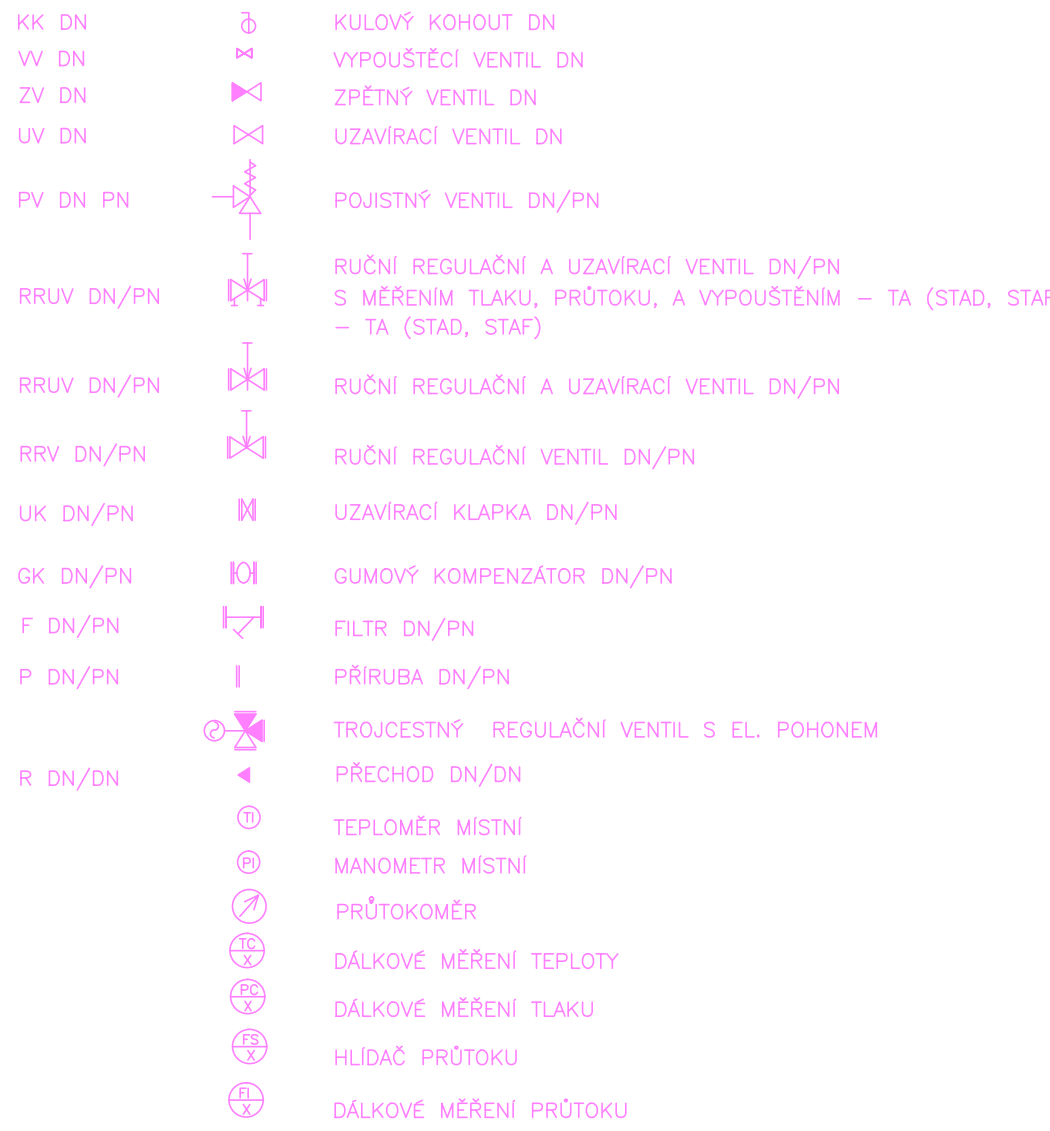

NÁVRH - TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA CH2			
autor: 	0,00 = 196.230 m.n.m. výfukový systém větrací, sovětského typu JTSK REKONSTRUKCE BUDOV OSTŘEDÍ ČNB NA PŘÍKOPĚ 28, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 30, PRAHA 1		číslo kopie:
koordinátor a dodavatel projektových prác DPS:  HELIKA A s.r.o. akciová společnost IČO 0194294 BŘEZOVSKÝCH 65, PÁBLOVA 2 158 00 PRAHA 9 TEL.: (02)810 97 11 FAX: (02)810 97 300	zpracovatel dle části DPS:  DMS Digitální, maticové a řídicí systémy, klimatizace, výfukění, chlazení, životní prostředí	DMS spol. s r.o. Ustřední 1 150 00 Praha 9 tel. 02 68106369 E-mail: dms@vol.cz	druh dokumentace: DPS-S AKTUALIZACE předmět: další projekt části číslo: 11. etapa kategorie: projekt výfuků větracího systému ve kombinované větrání a zaskvěry:
zodpovídal projektant:	vypracoval:	číslo: 41.3218	
SO, PS, OUD:		PS02-VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE	
dle: CHLAZENÍ	datum:		měřítko:
název přílohy:	4/2014	počet form.	10x A4
příloha č.12 smlouvy	číslo přílohy:		1.01a