
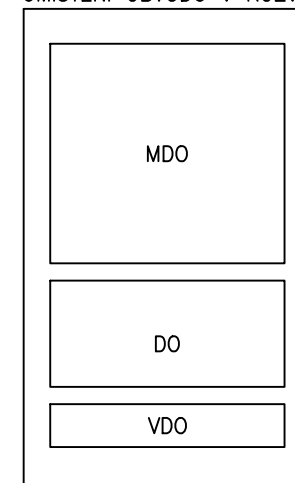


DATUM:	12/2021	NÁZEV A MÍSTO STAVBY:		ČÍSLO PARÉ:
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Kolouch	Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB Brno, Rooseveltova 20		
KONTROLOVAL:	Ing. Svatopluk Peksa			
HIP:	Daniel Servít	INVESTOR:	ČNB Brno	RAZÍTKO:
NÁZEV SOUBORU:	R	Brno, Rooseveltova 20		
 <b>FALCO COMPUTER</b>	HLAVNÍ PROJEKTANT:	Falco computer, s.r.o., Pod Hrabami 3, 594 01 Velké Meziříčí		
	OBCHODNÍ SOUBOR:	OS 7000		
	ČÍSLO AKCE:	S2100432		
	ČÁST DLE VYHLÁŠKY:	Silnoproud	MĚŘÍTKO:	
	REVIZE:		STUPEŇ PD:	DPS
NÁZEV DOKUMENTU:	Rozvaděč R3.3.1		ČÍSLO DOKUMENTU:	642

## R3.3.1

*místo napojení* : HR MD0/DO/ UPS/VDO  
*nadřazené jištění* : --A  
*napájecí kabel MD0* : CYKY 5x6mm<sup>2</sup>  
*napájecí kabel DO* : CYKY 5x6mm<sup>2</sup>  
*napájecí kabel VDO* : CYKY 3x10mm<sup>2</sup>  
*napěťová soustava* : 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN-S  
*umístění* : 4.NP – Sklad IT, Budova ČNB, m.č. 411  
*typ skříně* : Nástěnný rám s dveřmi 2A-24 (ŠxVxH 590x1195x250)  
*přívod, odvod* : Přívod spodem, odvod spodem a vrchem  
*stupeň krytí* : IP 20C  
*barva* : RAL 7035, upřesní investor

UMÍSTĚNÍ OBVODŮ V ROZVADĚČI:




# – NÁVRH NOVÉHO OZNAČENÍ JISTIČE/ODPOJOVAČE

# R3.3.1

POPIS	PŘÍVOD R3.3	UZEMNĚNÍ	PŘÍVOD R3.3		ZÁSUVKOVÝ OKRUH	ZÁSUVKOVÝ OKRUH	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	
KABEL	CYKY 5x6mm <sup>2</sup>	CY10	CYKY 5x6mm <sup>2</sup>		CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>							
ZNAČENÍ	R3.3.1	MET 	R3.3.1		M11	M12							

R3.3.1 - MD0/D0

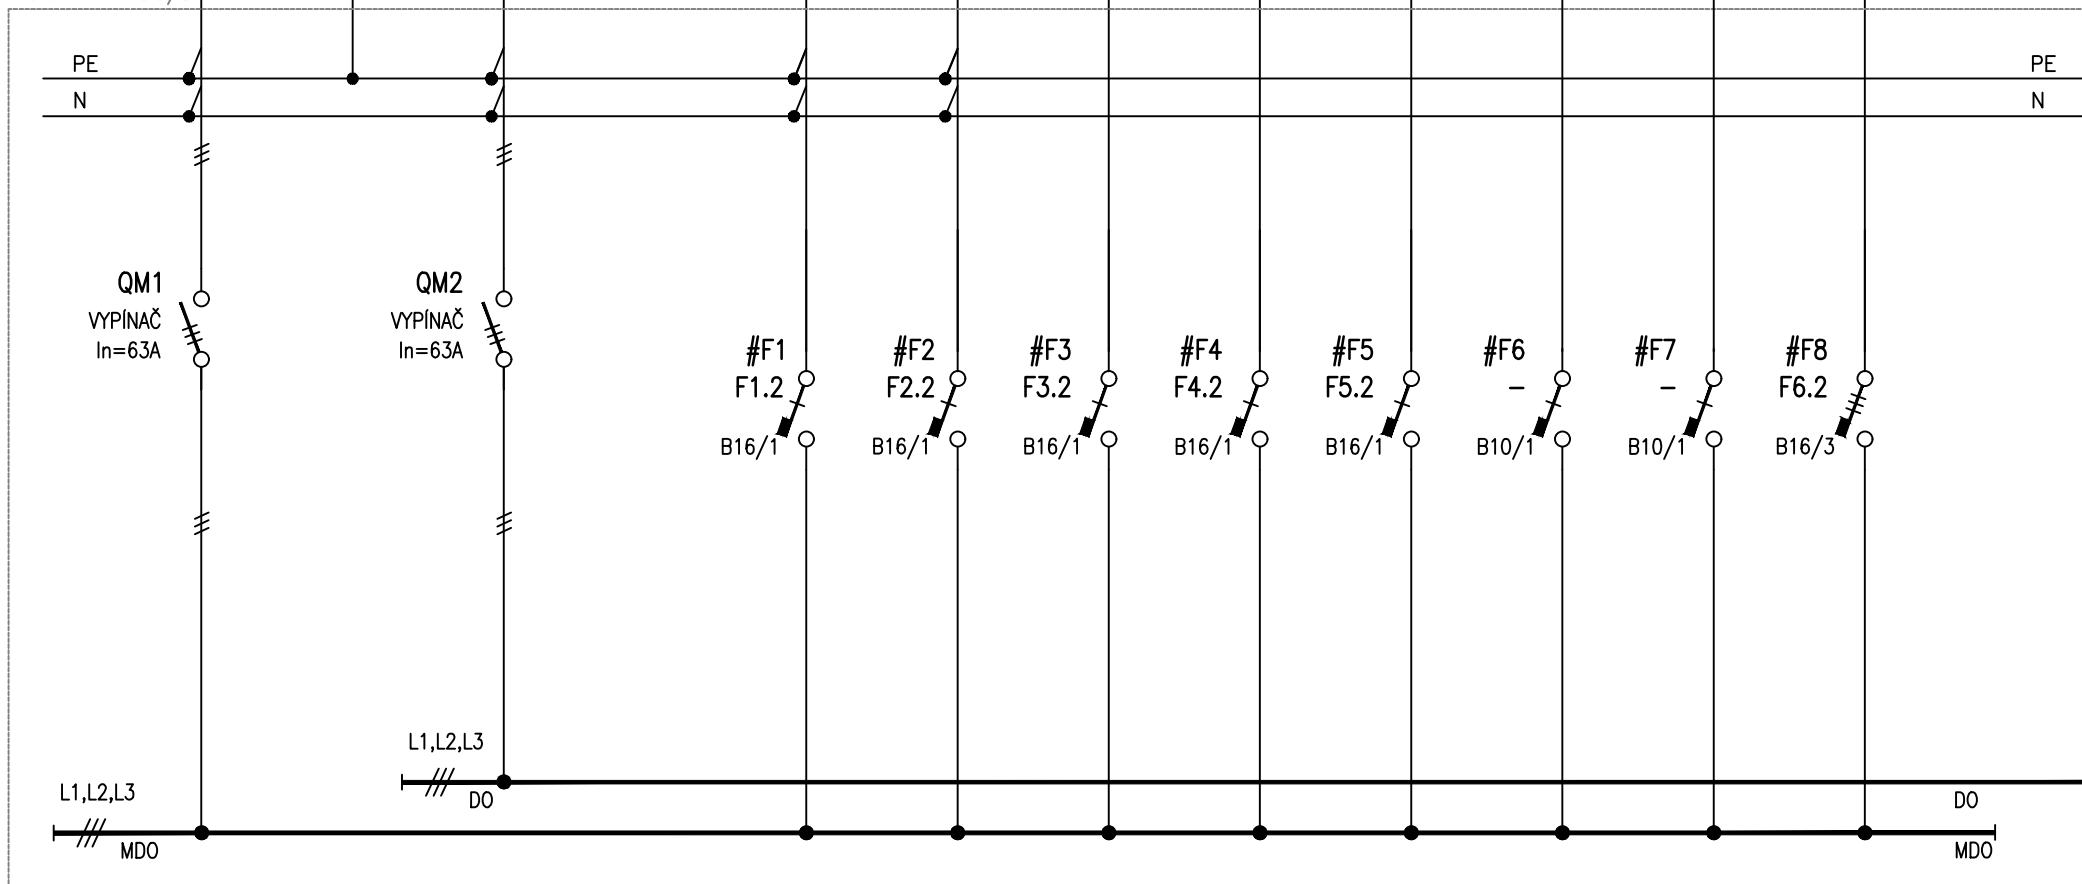

AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB

VÝKRES : Rozvaděč R3.3.1

Vypracoval : Ing. Petr Kolouch

Stupeň : DPS

Datum zpracování  
12/2021

Datum změny


Číslo listu : 02

Počet listů : 04

R3.3.1

# R3.3.1

POPIS	OSVĚTLENÍ	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	REZERVA	ZÁSUVKA 400V	ZÁSUVKA 400V	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	
KABEL	CYKY 3x1,5mm2	CYKY 3x2,5mm2	CYKY 3x2,5mm2	CYKY 3x2,5mm2		CYKY 5x2,5mm2	CYKY 5x2,5mm2						
ZNAČENÍ	D1	D11	D12	D13		D32	D33						

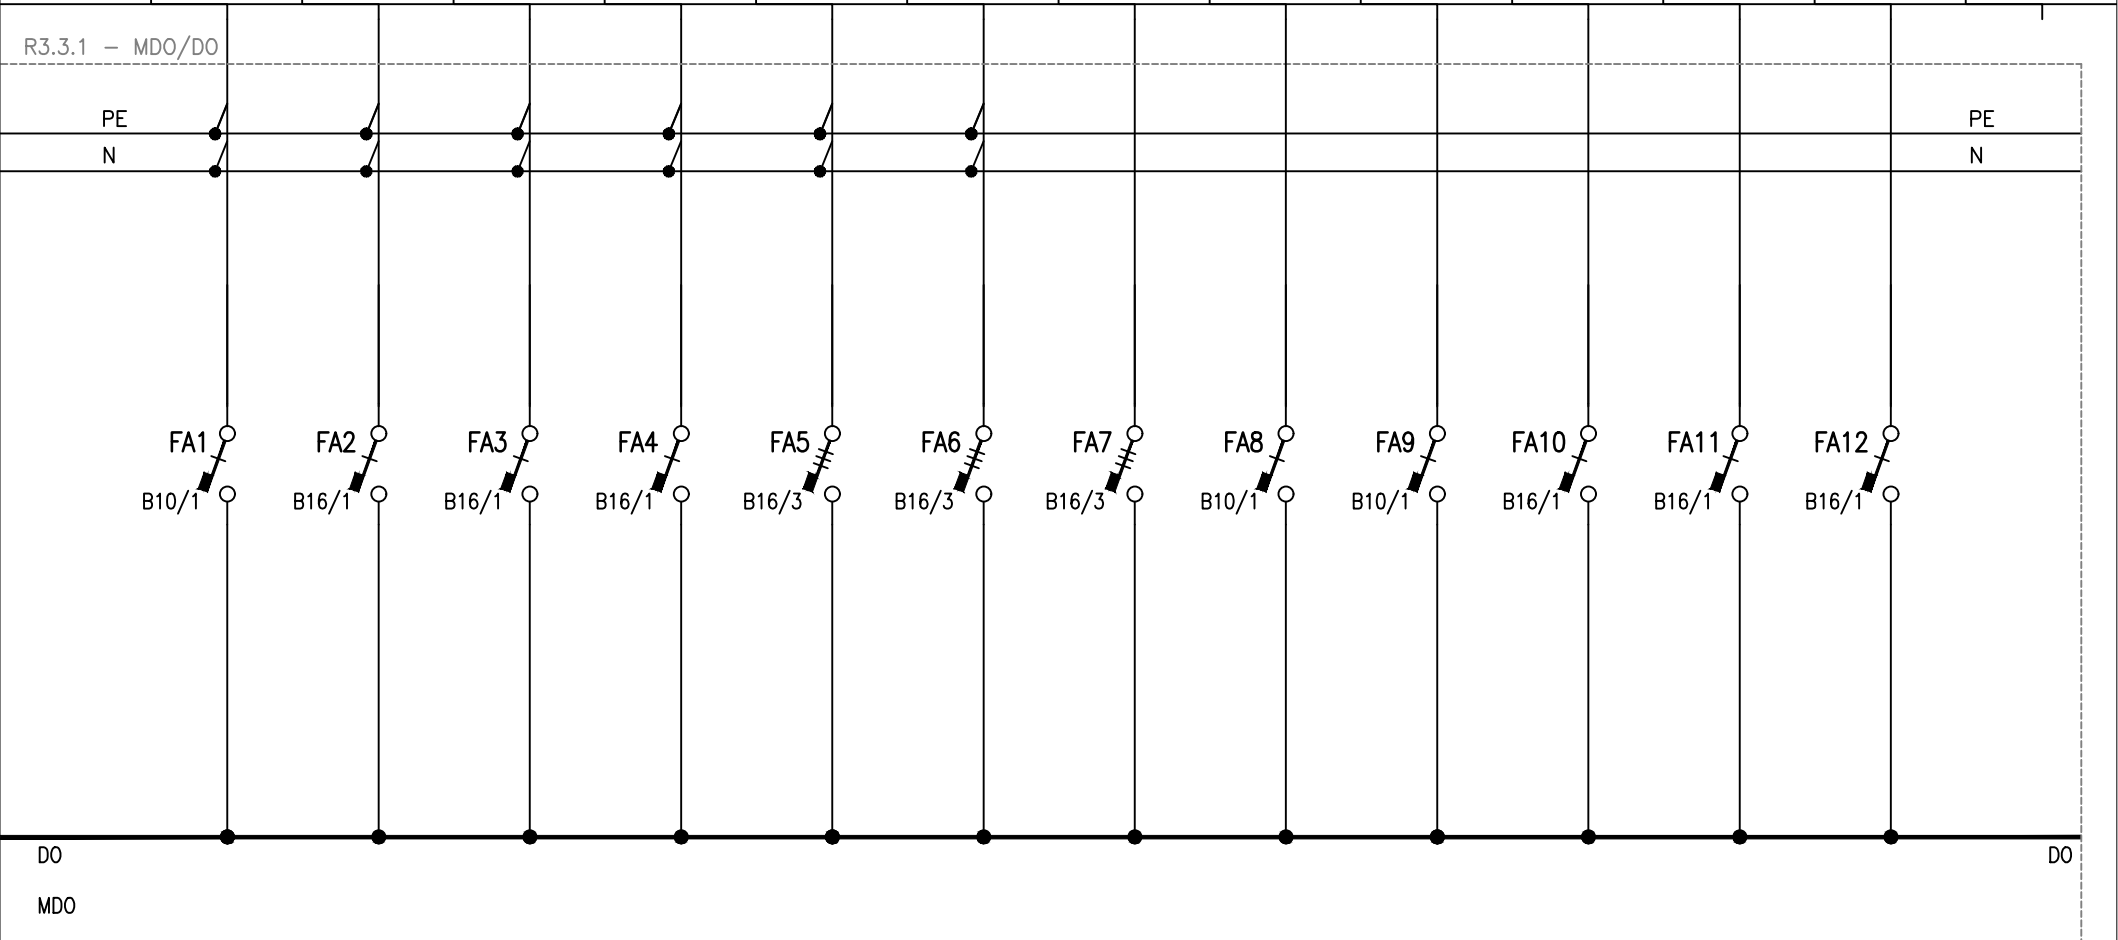

AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB

VÝKRES : Rozvaděč R3.3

Vypracoval : Ing. Petr Kolouch

Stupeň : DPS

Datum zpracování  
12/2021

Datum změny

Číslo listu : 03


Počet listů : 04

R3.3

# R3.3.1

POPIS	PŘÍVOD	UZEMNĚNÍ		ZÁSUVKOVÝ OKRUH	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA			
KABEL	CYKY 3x10mm <sup>2</sup>	CY10		CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>									
ZNAČENÍ	R3.3.1	MET 		V11									

R3.3.1 – VDO

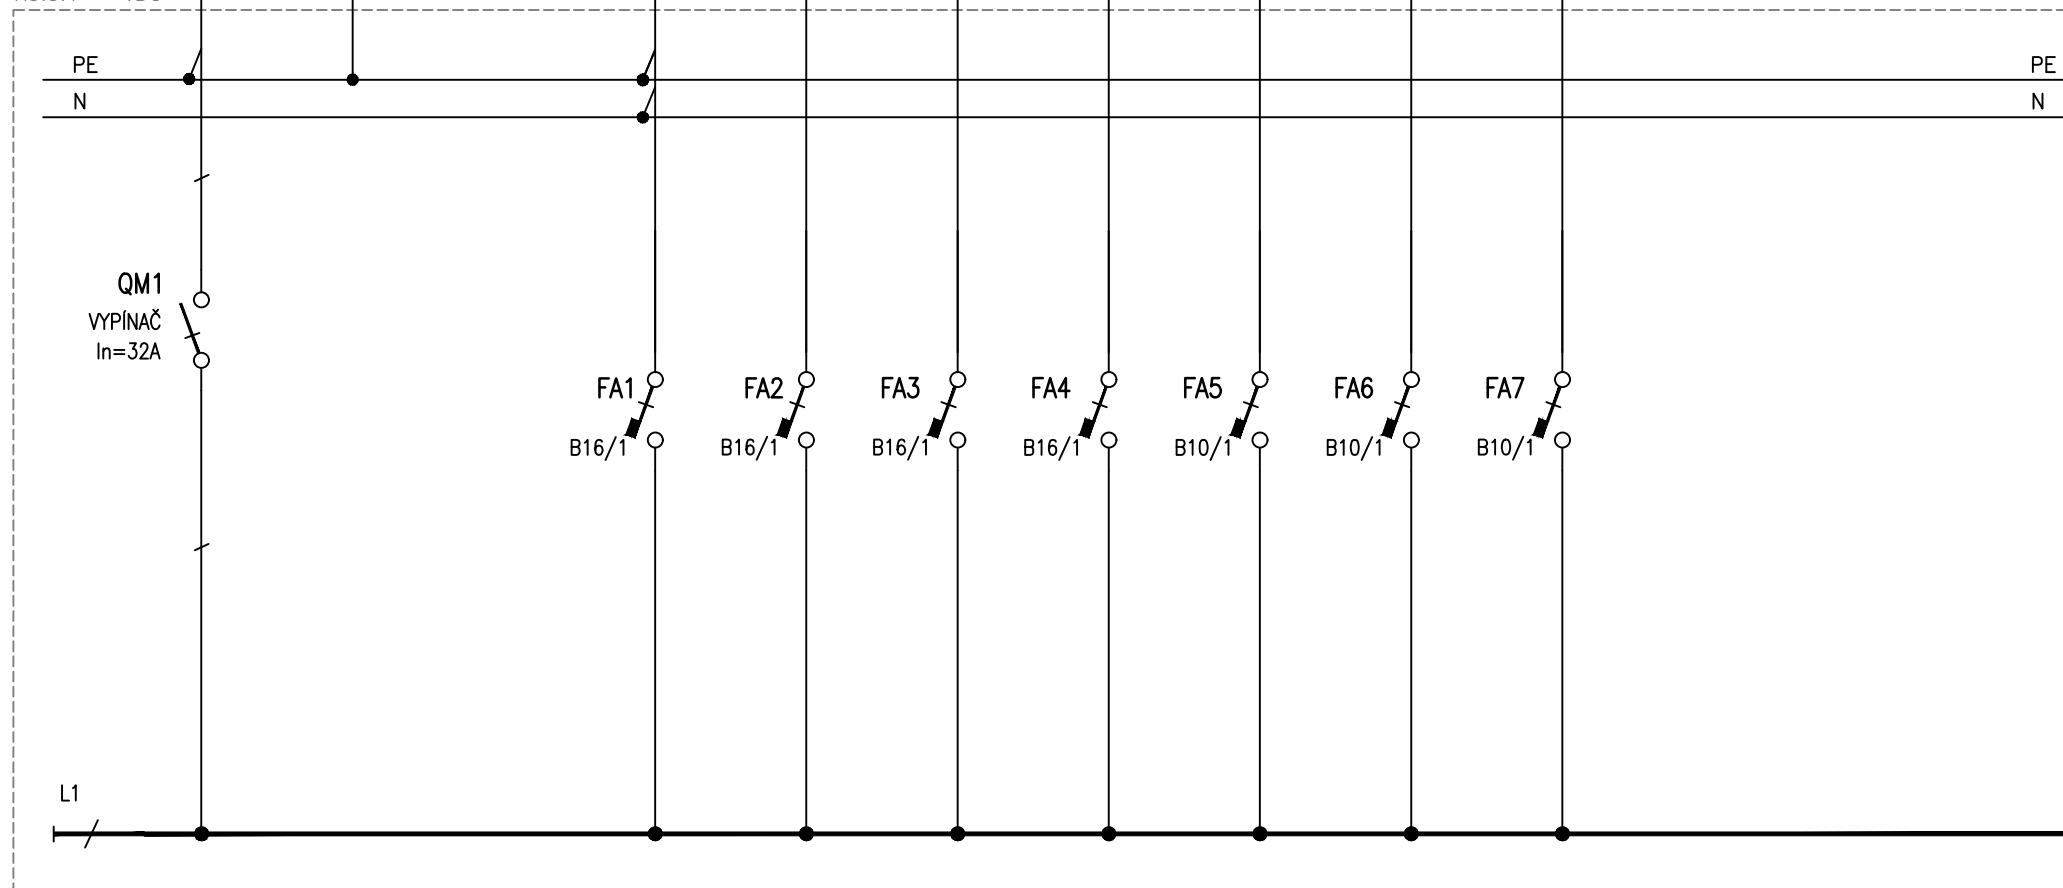

AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB

VÝKRES : Rozvaděč R3.3.1

Vypracoval : Ing. Petr Kolouch

Stupeň : DPS

Datum zpracování  
12/2021

Datum změny

Číslo listu : 04

Počet listů : 04

R3.3.1